
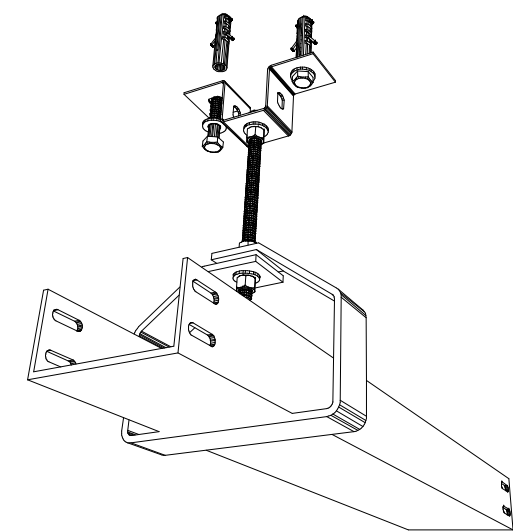
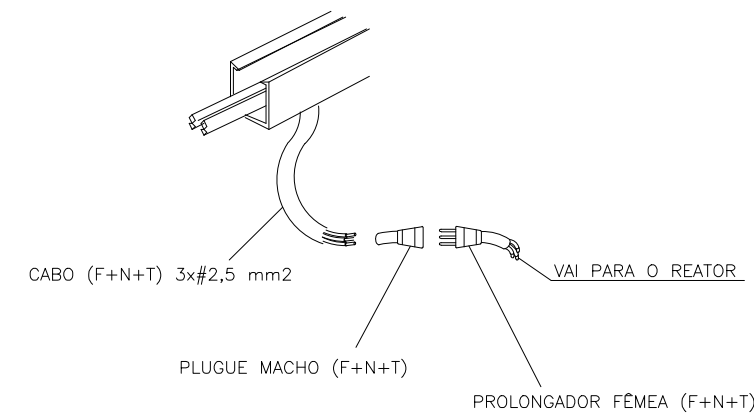


VER FOLHA EL-006

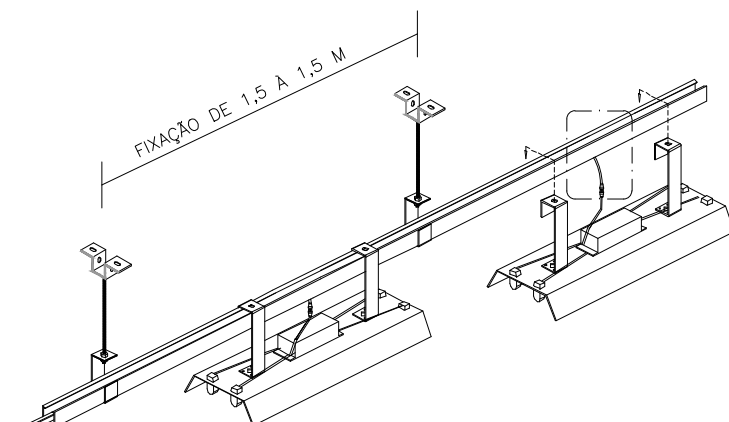


DETALHE GENÉRICO PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS
SEM ESCALA

LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA
SEM ESCALA

FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA EM PERFILADO SEM ESCALA

NOTAS GERAIS - ELÉTRICA


- 01 - FOS SEM INDICAÇÃO DE BÍFALOS SERÃO: (2x25mm) (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)
- 02 - ILUMINAÇÃO E CAIXAS SEM INDICAÇÃO DE BÍFALOS SERÃO: 01" e 42" RESPECTIVAMENTE.
- 03 - PARA DIMENSÕES 07", VER FOLHA CÉSPITE.
- 04 - PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAREMOS C/ ISOLAÇÃO DE PVC 450/750V(NBR5410)
- 05 - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1KV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
- 06 - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1KV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SUPRIMENTOS COM ALTO FATOR DE POTENCÍO
- 07 - AS TOMADAS 220V DEVERÃO TER ETIQUETAS INDICADORAS DE TENSÃO.
- 08 - VERIFICAR COM ESTRUTURA A FURAÇÃO DE VÍCIOS PARA PASSAGEM DOS PERFILADOR E FLETADORES.
- 09 - TODAS LINHAS ELÉTRICAS APARENTE SERÃO EM CANALIZADO PLÁSTICO.
- 10 - EM ÁREAS MOLHADAS, LÂMPADAS SERÃO DO TIPO VEDADA.
- 11 - LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS NO SOLO SERÃO EM PEAD, ESTARÃO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60m ENVELOPADAS EM CONCRETO QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE VEÍCULOS.
- 12 - AS FURACÕES E EMendas EXTERNAS EM ÁREAS MOLHADAS SERÃO EM AÇO PINTADAS E EM ÁREAS EXTERNAS SERÃO DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FRIJO.

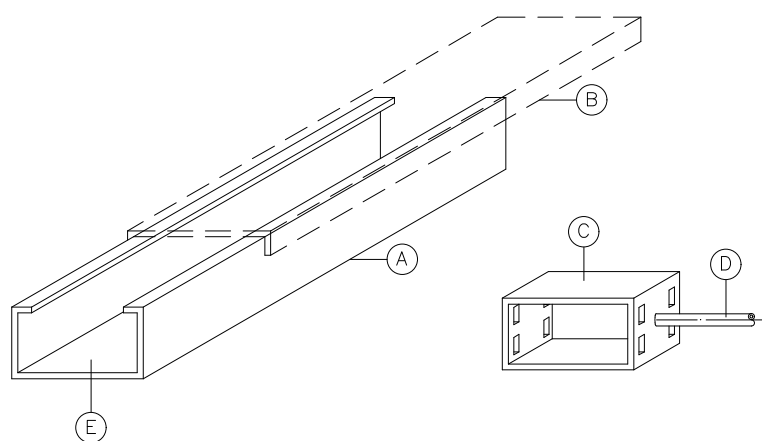

DESCRIÇÃO

- (A) – ELETROCALHA LISA
(B) – TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA
(C) – SAÍDA INTERMEDIÁRIA P/ ELETRODUTO
(D) – ELETRODUTO
(E) – ESPAÇO P/ LUZ/FORÇA

DETALHE GENÉRICO PARA ELETROCALHAS
SEM ESCALA

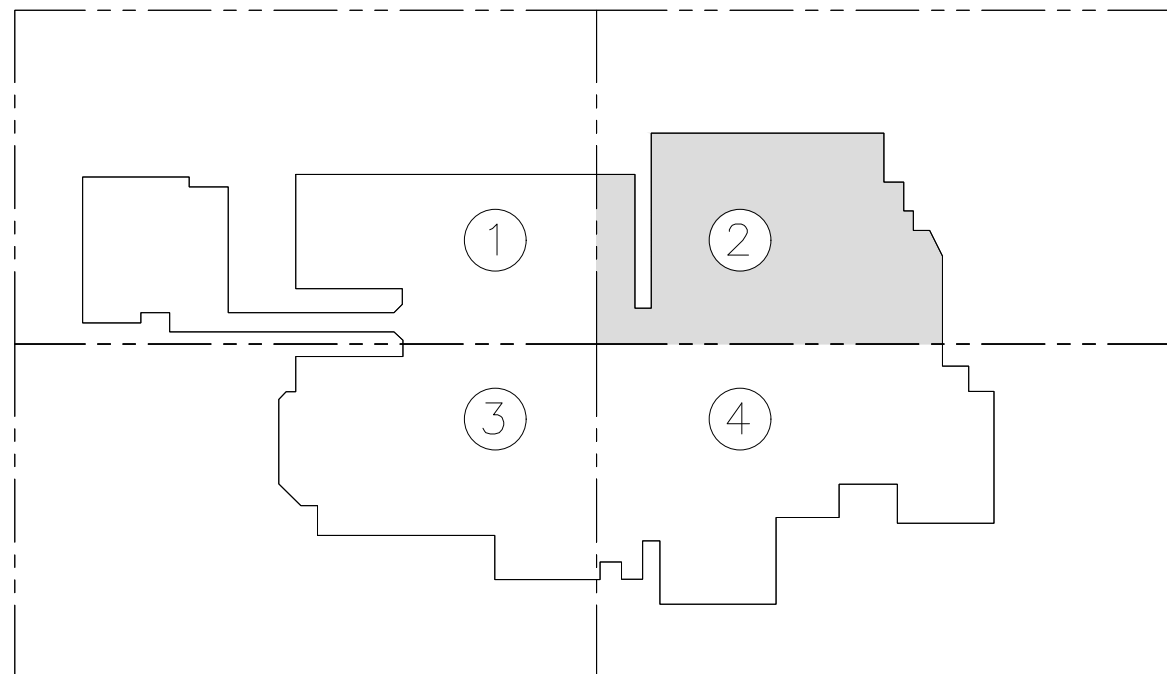

01	REVISÃO GERAL		MARÇO / 2019	E.L.M.
00	EMIÇÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO		ABRIL / 2019	E.L.M.
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	VISTO

NOTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO DE SAÚDE

OR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

2/1/

Q.L.L.

ENG8 ENJO LORENZ MART

Secretaria Municipal de Saúde

FOLHA

06RA

TOTAL 2

RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE de SUMARÉ - HORTOLÂNDIA

ASSUNTO

ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 02

ARQUIVO CAD:	COORDENADOR:	PROJETO:	DESENHO:
--------------	--------------	----------	----------

0

DATA:

ABRI