

DIÂMETROS REF.		DIÂMETROS EXTERNOS (mm)		
mm	POL.	PVC	CORRE	AÇO GALVANIZADO
15	1/2"	20	15	21
20	3/4"	25	22	27
25	1"	32	28	34
32	1 1/4"	40	35	42
40	1 1/2"	50	42	48
50	2"	60	54	60
60	2 1/2"	75	66	76
75	3"	85	79	89
100	4"	110	104	114
150	6"	—	—	165

LEGENDA

INDICAÇÕES

- PRIMADEIA QUE DESCE, QUE SOB E
DA SOB E DESCE
- PRIMADEIA DE AGUA FRIA

TUBULAÇÕES

- AGUA POTAVEL
- ESGOTO
- AGUA PLUVIAIS

CONEXÕES


- JOELHO 90°
- JOELHO 45°
- CAP

PEÇAS SANITÁRIAS


- CAIXA SIFONADA EM PVC
- RAIO SECO COM GRELHA EM AÇO INOX

CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO OU LIMPEZA

- CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTOS OU ÁGUAS
SERVIDAS (CE OU CAS)
- CAIXA SIFONADA DE ESGOTOS (CES)
- CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAP)

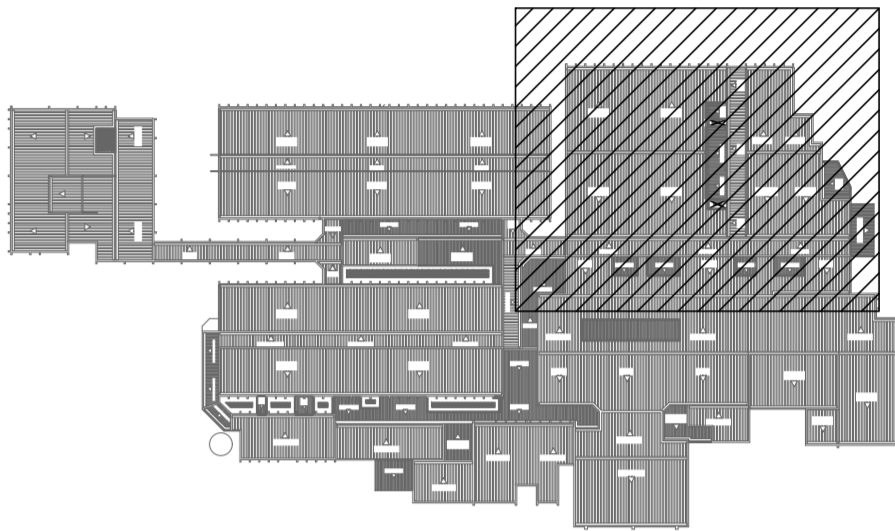

PLANTA CHAVE

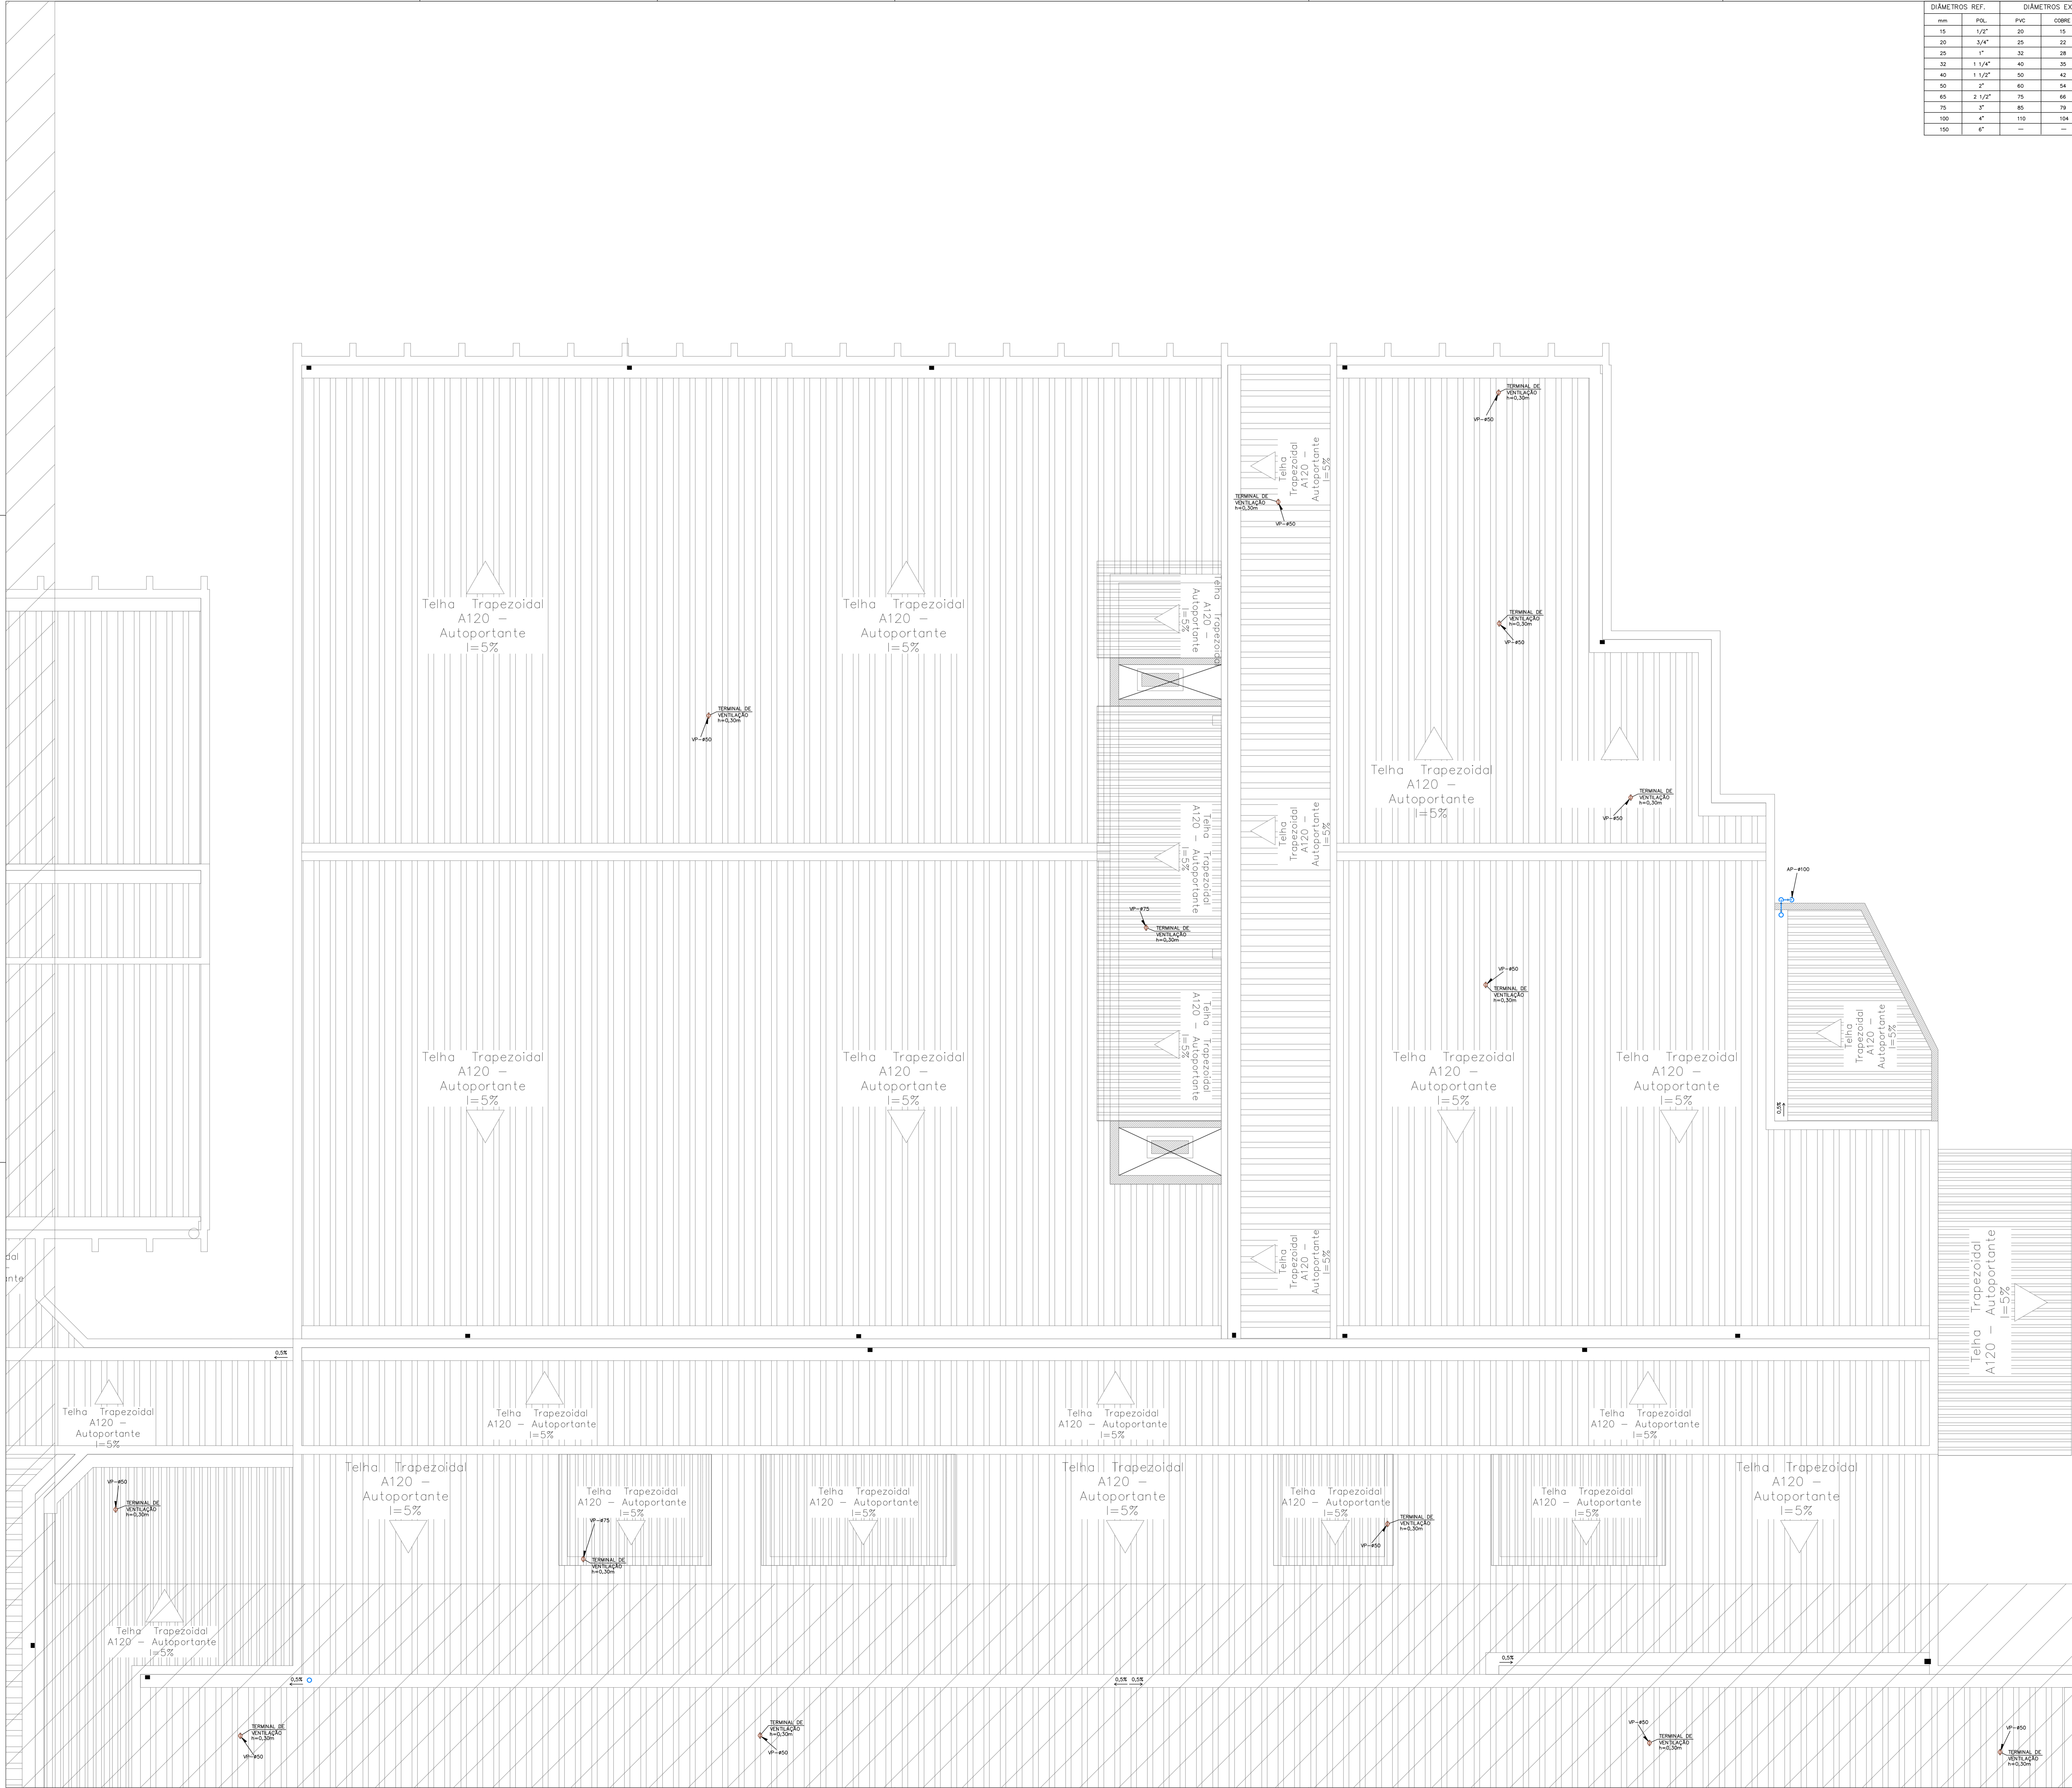

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA	PVC 0,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDAVEL (MARRON)
ESGOTOS SANITARIOS	ATE #150mm: PVC SERIE N COM JUNTAS ELASTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
AGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SERIE R COM JUNTAS ELASTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORCADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS

- OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO DE EXTERNO DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA FIEVAL DE ESGOTOS SANITARIOS, AGUAS SERVIDAS E AGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TEM DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
- AS TUBULAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS TEM DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5% EXCETO INDICAÇÃO CONTRARIA.

Título: Projeto Hidráulico

ART.: 28027230190577278



Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas
Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde: _____

Autor do projeto: _____

Conteúdo: _____

Planta Cobertura (5/5)

REFORMA

4.810,73m²

Revisão: 00