




BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

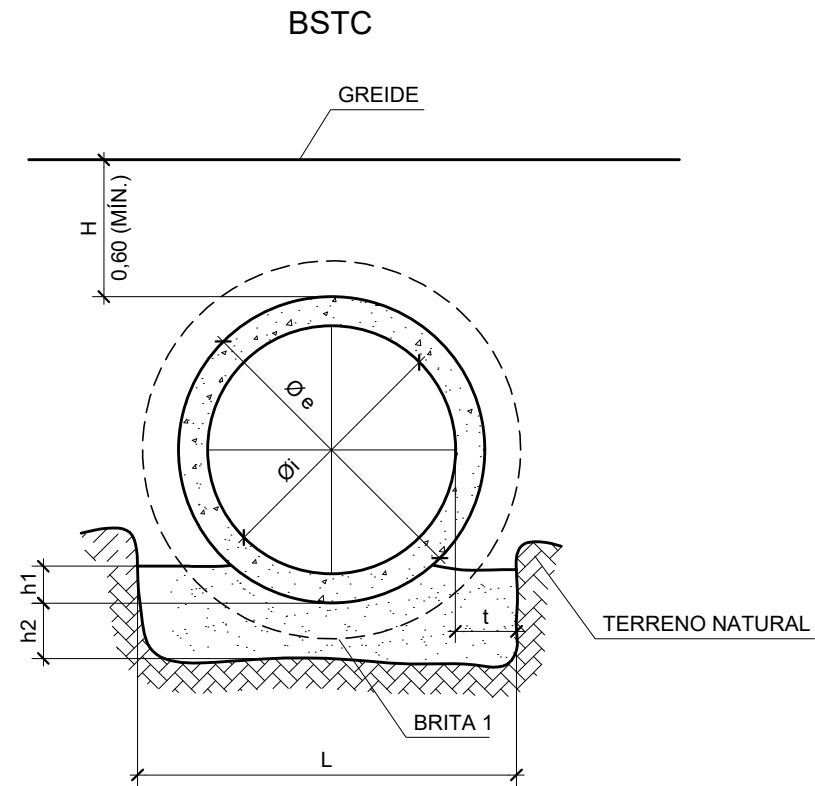


BDTC

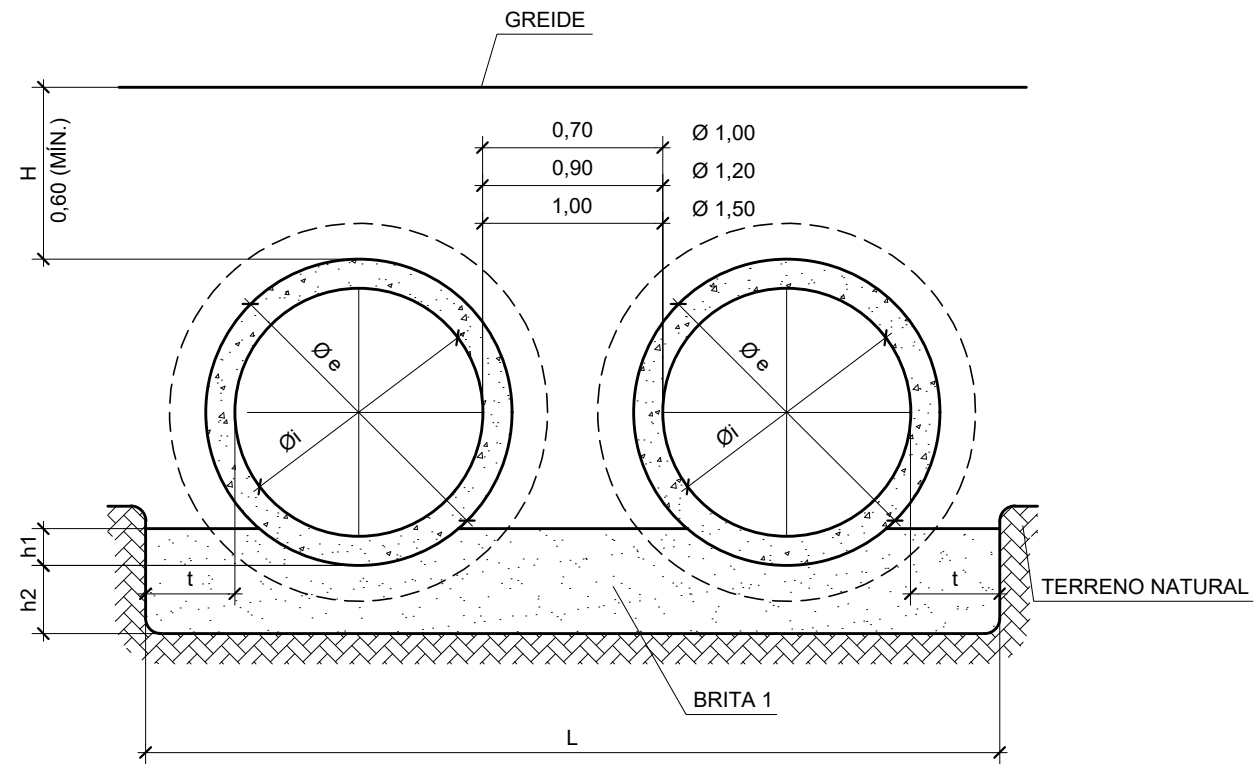

B TTC

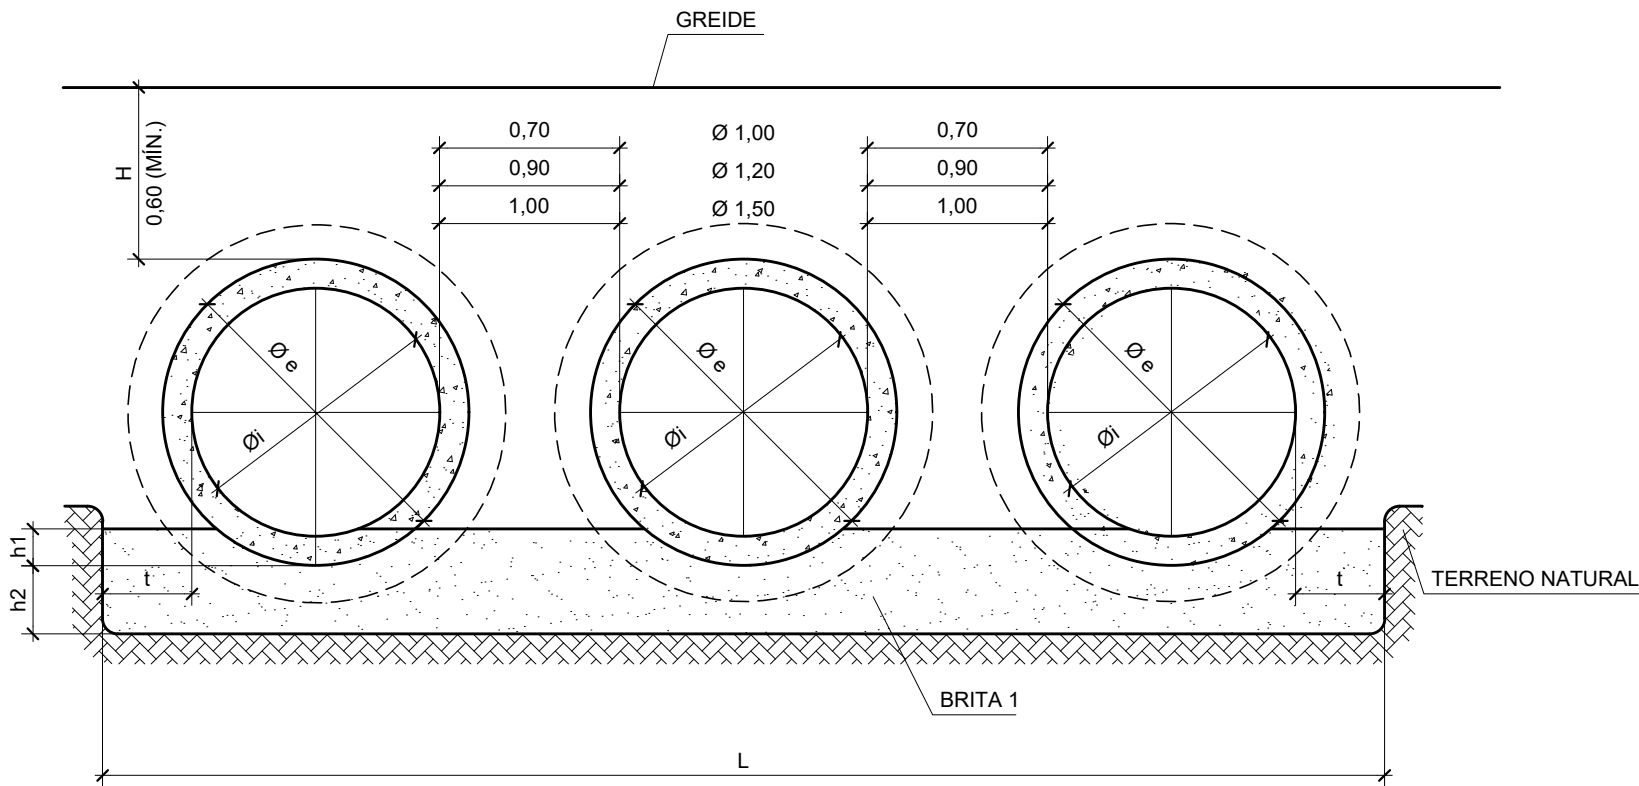

DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
(CORTE LONGITUDINAL)

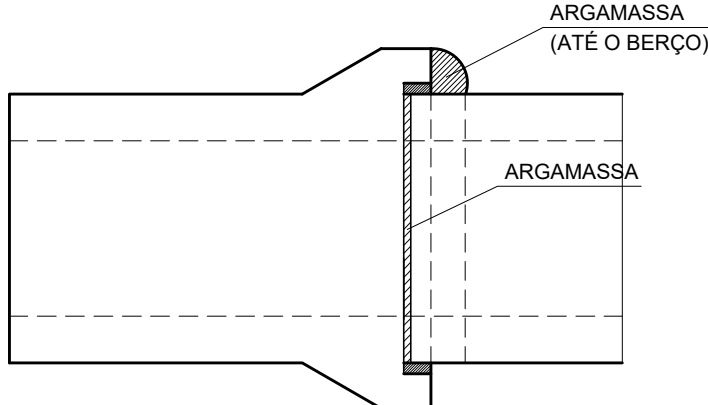


h1 = 0,10 Øe
h2 = 0,20m para H ≤ 5,00m
h2 = 0,40m para H > 5,00m


BERÇO DE BRITA QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	H ≤ 5,00 BRITA 1 (m³)	H > 5,00 BRITA 1 (m³)
BSTC Ø 0,40	0,164	0,304
BSTC Ø 0,50	0,193	0,353
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946
BSTC Ø 1,50	0,774	1,254
BSTC Ø 2,00	1,080	1,680
BDTC Ø 1,00	0,964	1,644
BDTC Ø 1,20	1,200	2,000
BDTC Ø 1,50	1,585	2,565
B TTC Ø 1,00	1,447	2,467
B TTC Ø 1,20	1,834	3,054
B TTC Ø 1,50	2,396	3,876

DR-3B - VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO

PROTEÇÃO DE CRISTA DE CORTE
ESC. 1:50

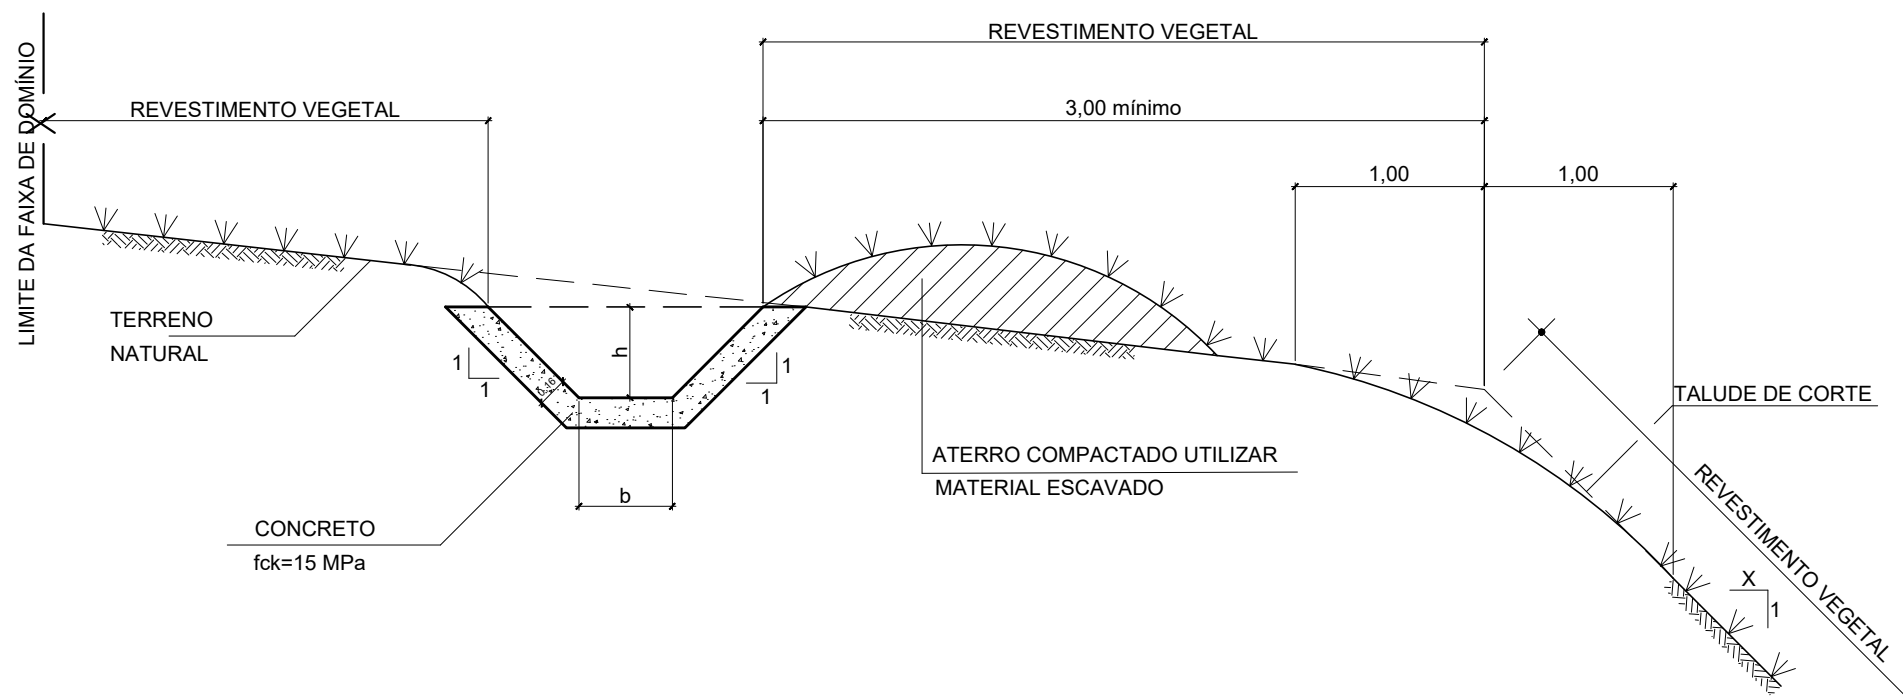

PROTEÇÃO DE PÉ DE ATERRO
ESC 1:50

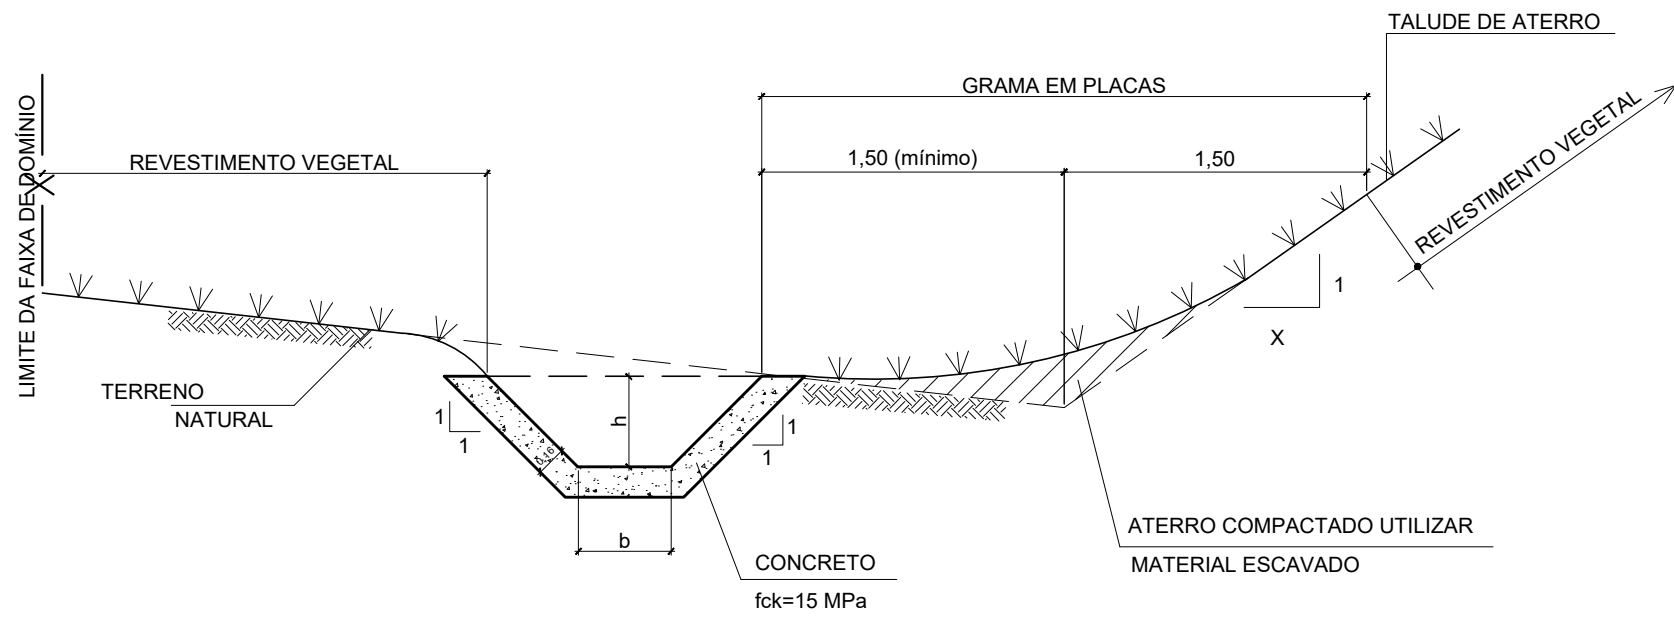

VALETAS REVESTIDAS DE CONCRETO (TIPO)	b (m)	h (m)	QUANT./m	
			ESCAV. (m³)	CONCR. 15 MPa (m³)
DR-3B-1	0,20	0,20	0,153	0,073
DR-3B-2	0,30	0,20	0,181	0,081
DR-3B-3	0,30	0,25	0,230	0,092
DR-3B-4	0,30	0,30	0,284	0,104
DR-3B-5	0,40	0,30	0,322	0,112
DR-3B-6	0,40	0,35	0,386	0,123
DR-3B-7	0,40	0,40	0,455	0,134
DR-3B-8	0,50	0,40	0,503	0,142
DR-3B-9	0,50	0,45	0,581	0,154
DR-3B-10	0,50	0,50	0,666	0,165
DR-3B-11	0,60	0,50	0,723	0,173
DR-3B-12	0,60	0,55	0,817	0,184
DR-3B-13	0,60	0,60	0,916	0,195
DR-3B-14	0,80	0,55	0,943	0,200
DR-3B-15	0,80	0,60	1,052	0,211
DR-3B-16	1,00	0,60	1,188	0,227
CONSUMO MÍNIMO DE GRAMA EM PLACAS = 3,00 m² / m				

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - DEVERÁ SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% NAS VALETAS.
- 3 - NA VALETA DR-3C UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 COM MALHA Q138.
- 4 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.
- 5 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO



Projelista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

Elaboração:
Darl Willian de Souza

RRT/ART: 28027230181403241

CAU/CREA: 0600420948-SP

RRT/ART: 28027230191394619

CAU/CREA: 5069130394-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obr: PARQUE LINEAR DO JAC 1 (TRECHO ENTRE ESTR. MUN. SABRINA BATISTA DE CAMARGO E ESTR. DE SERVIDÃO)

Local: PARQUE LINEAR DO JAC 1 - URBANIZAÇÃO

Título: ESTUDO E PROJETO DE MICRODRENAGEM - DETALHES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Nº Contrato:
303/2018

Código:
DE-3.10.00-412-012

Data:
12/2019

Revisão:
2

Folha:
Indicada

12/17