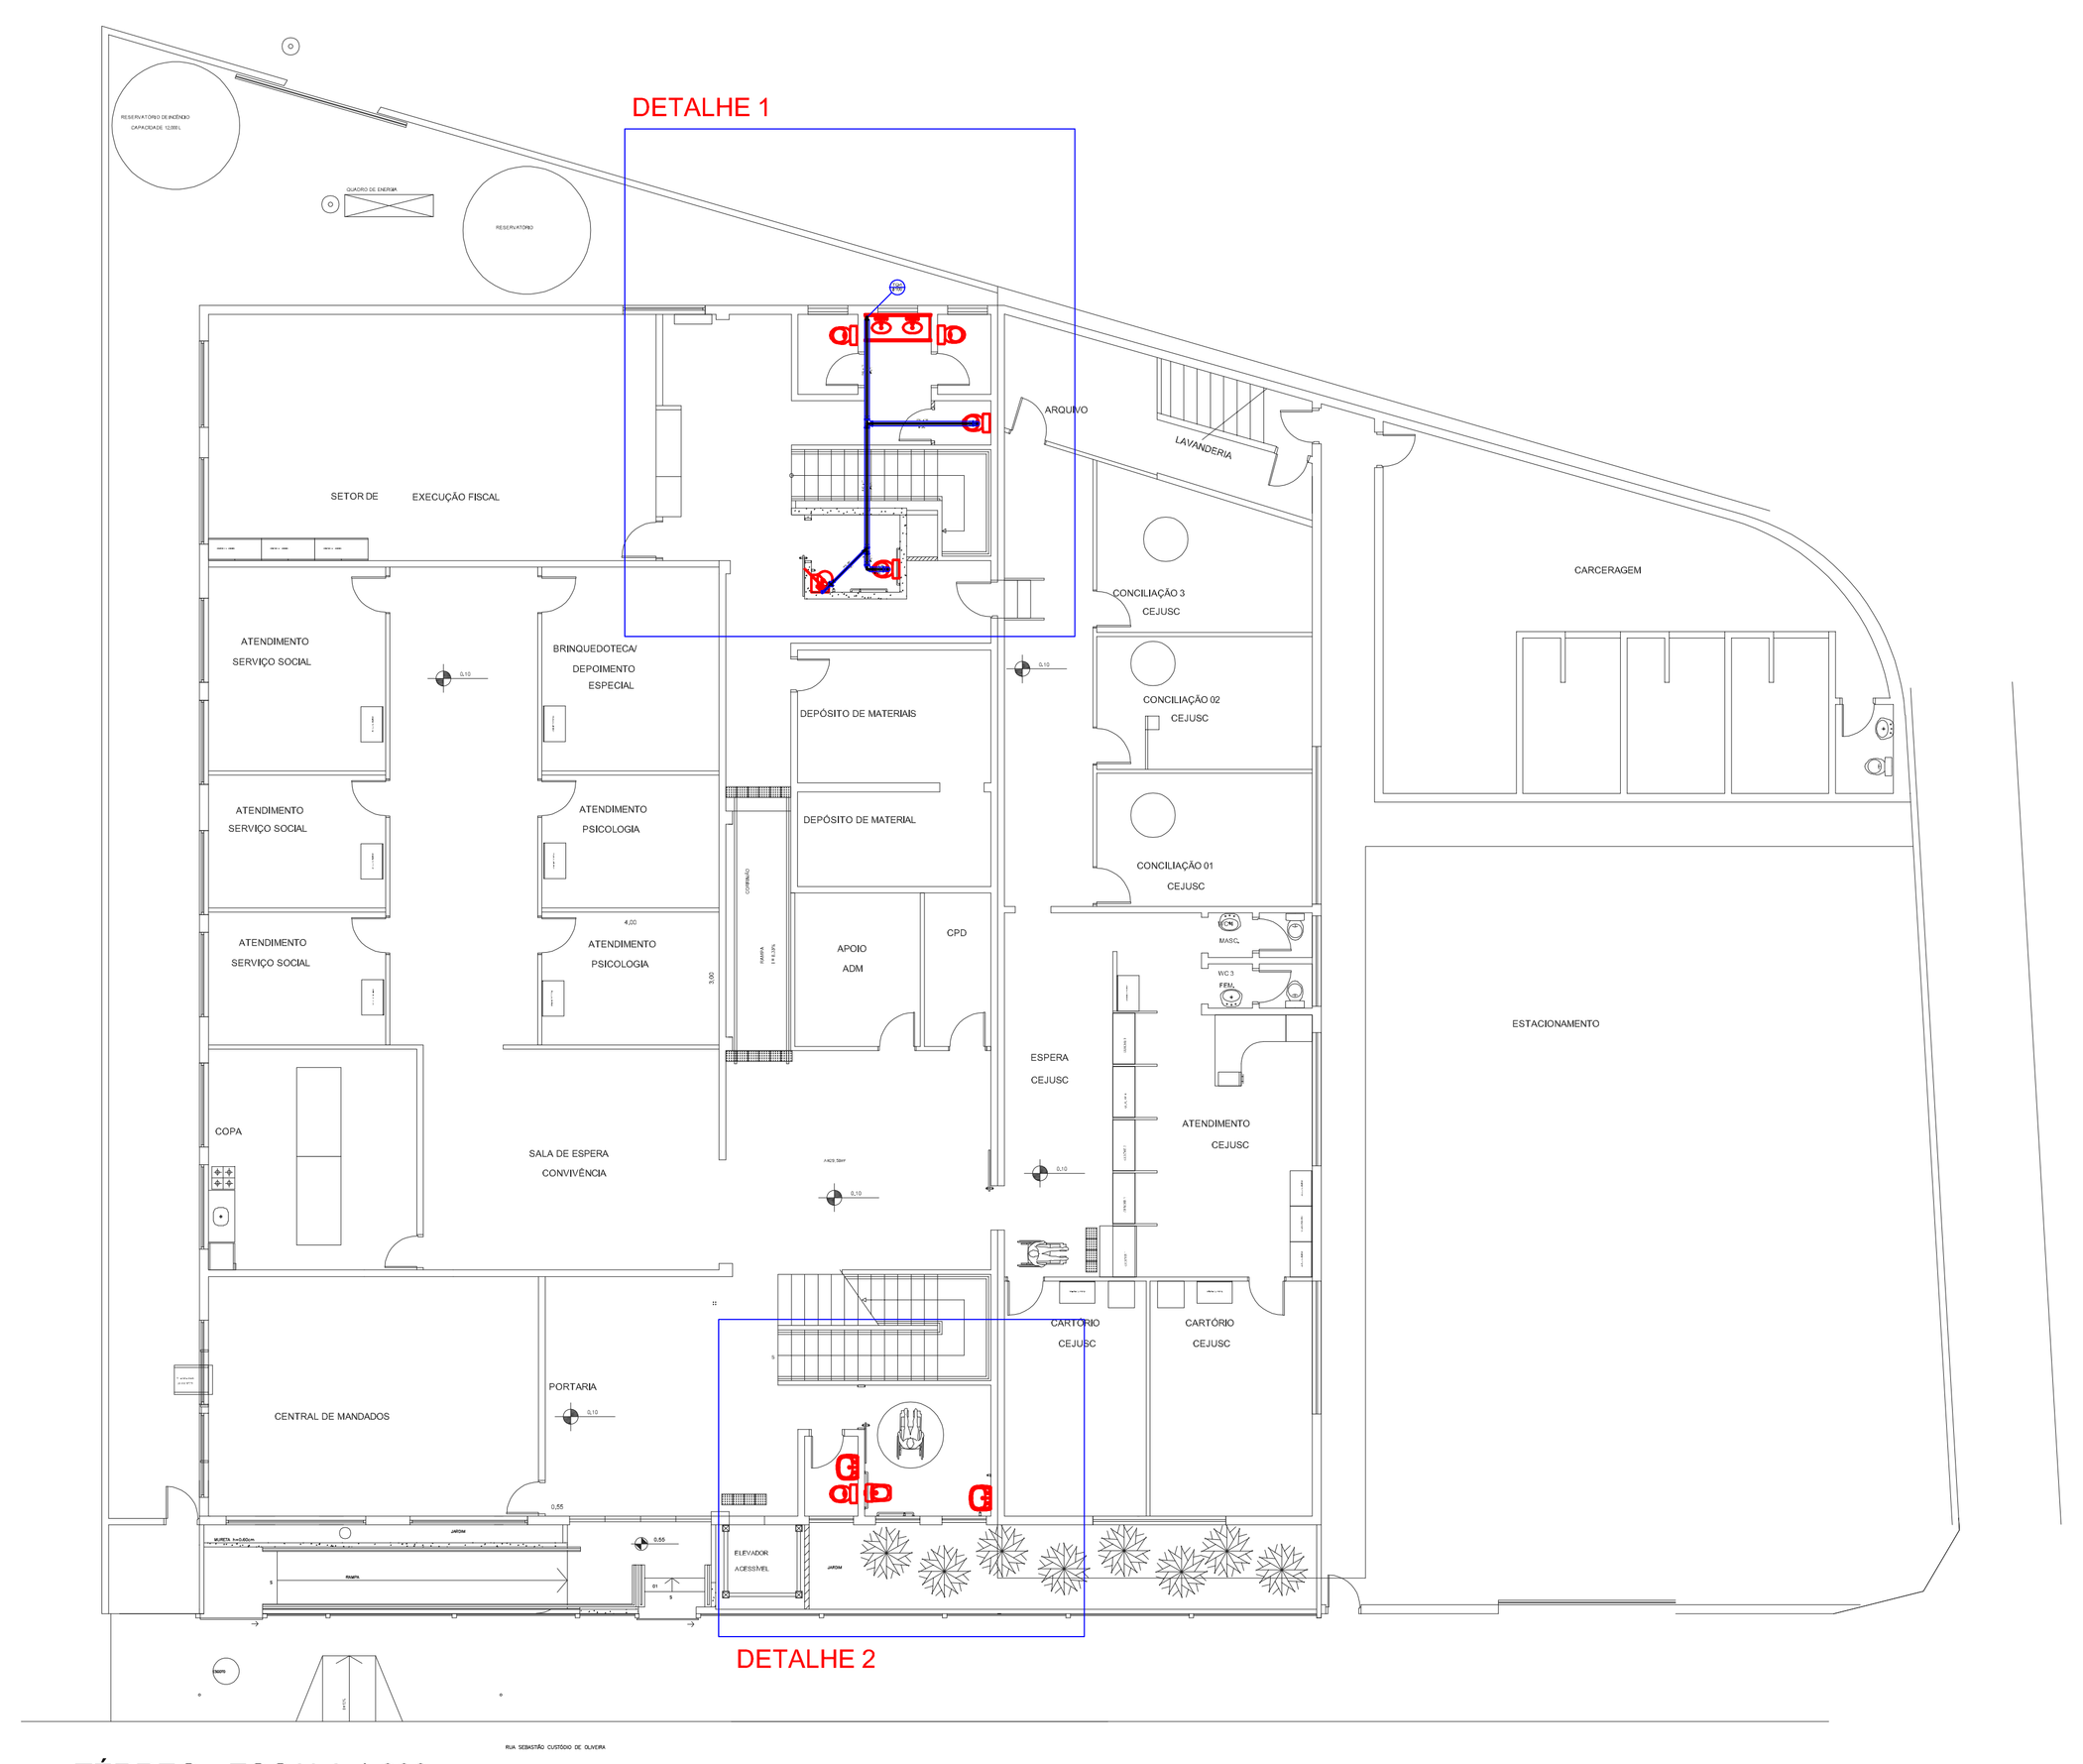

TÉRREO - ESCALA 1:200

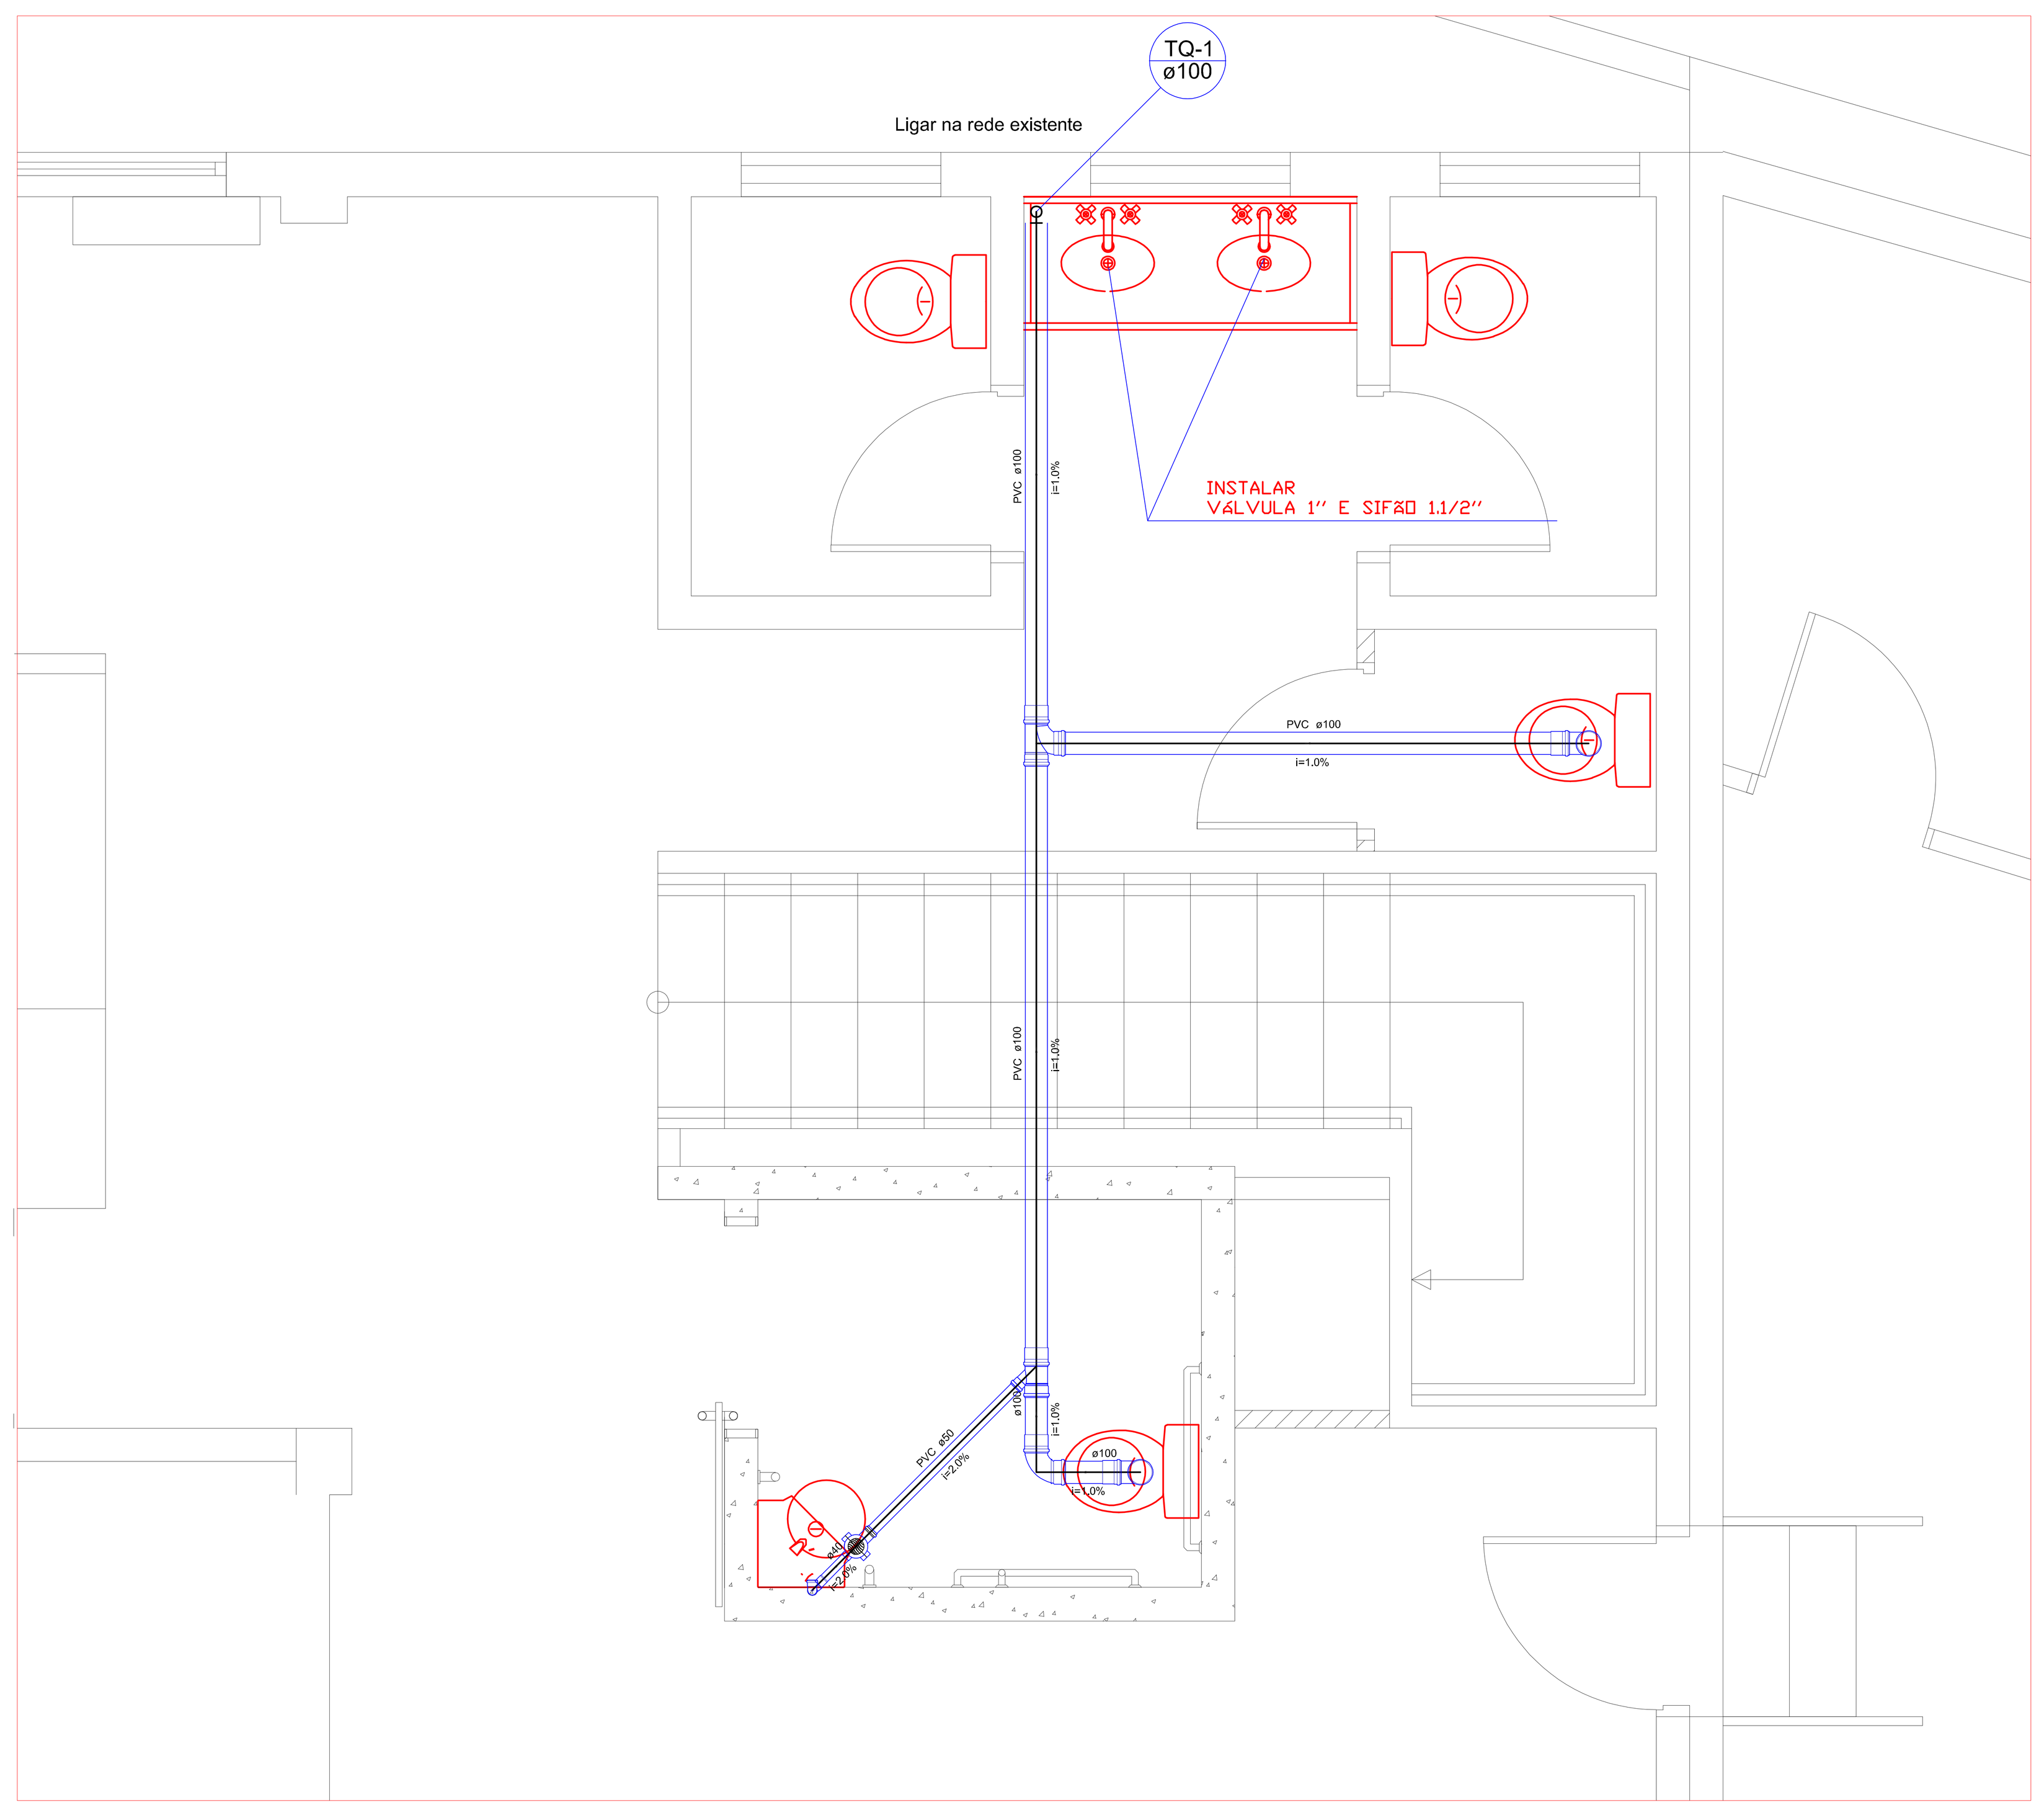

DETALHE 1
ESCALA 1:25

DETALHE 2
ESCALA 1:25

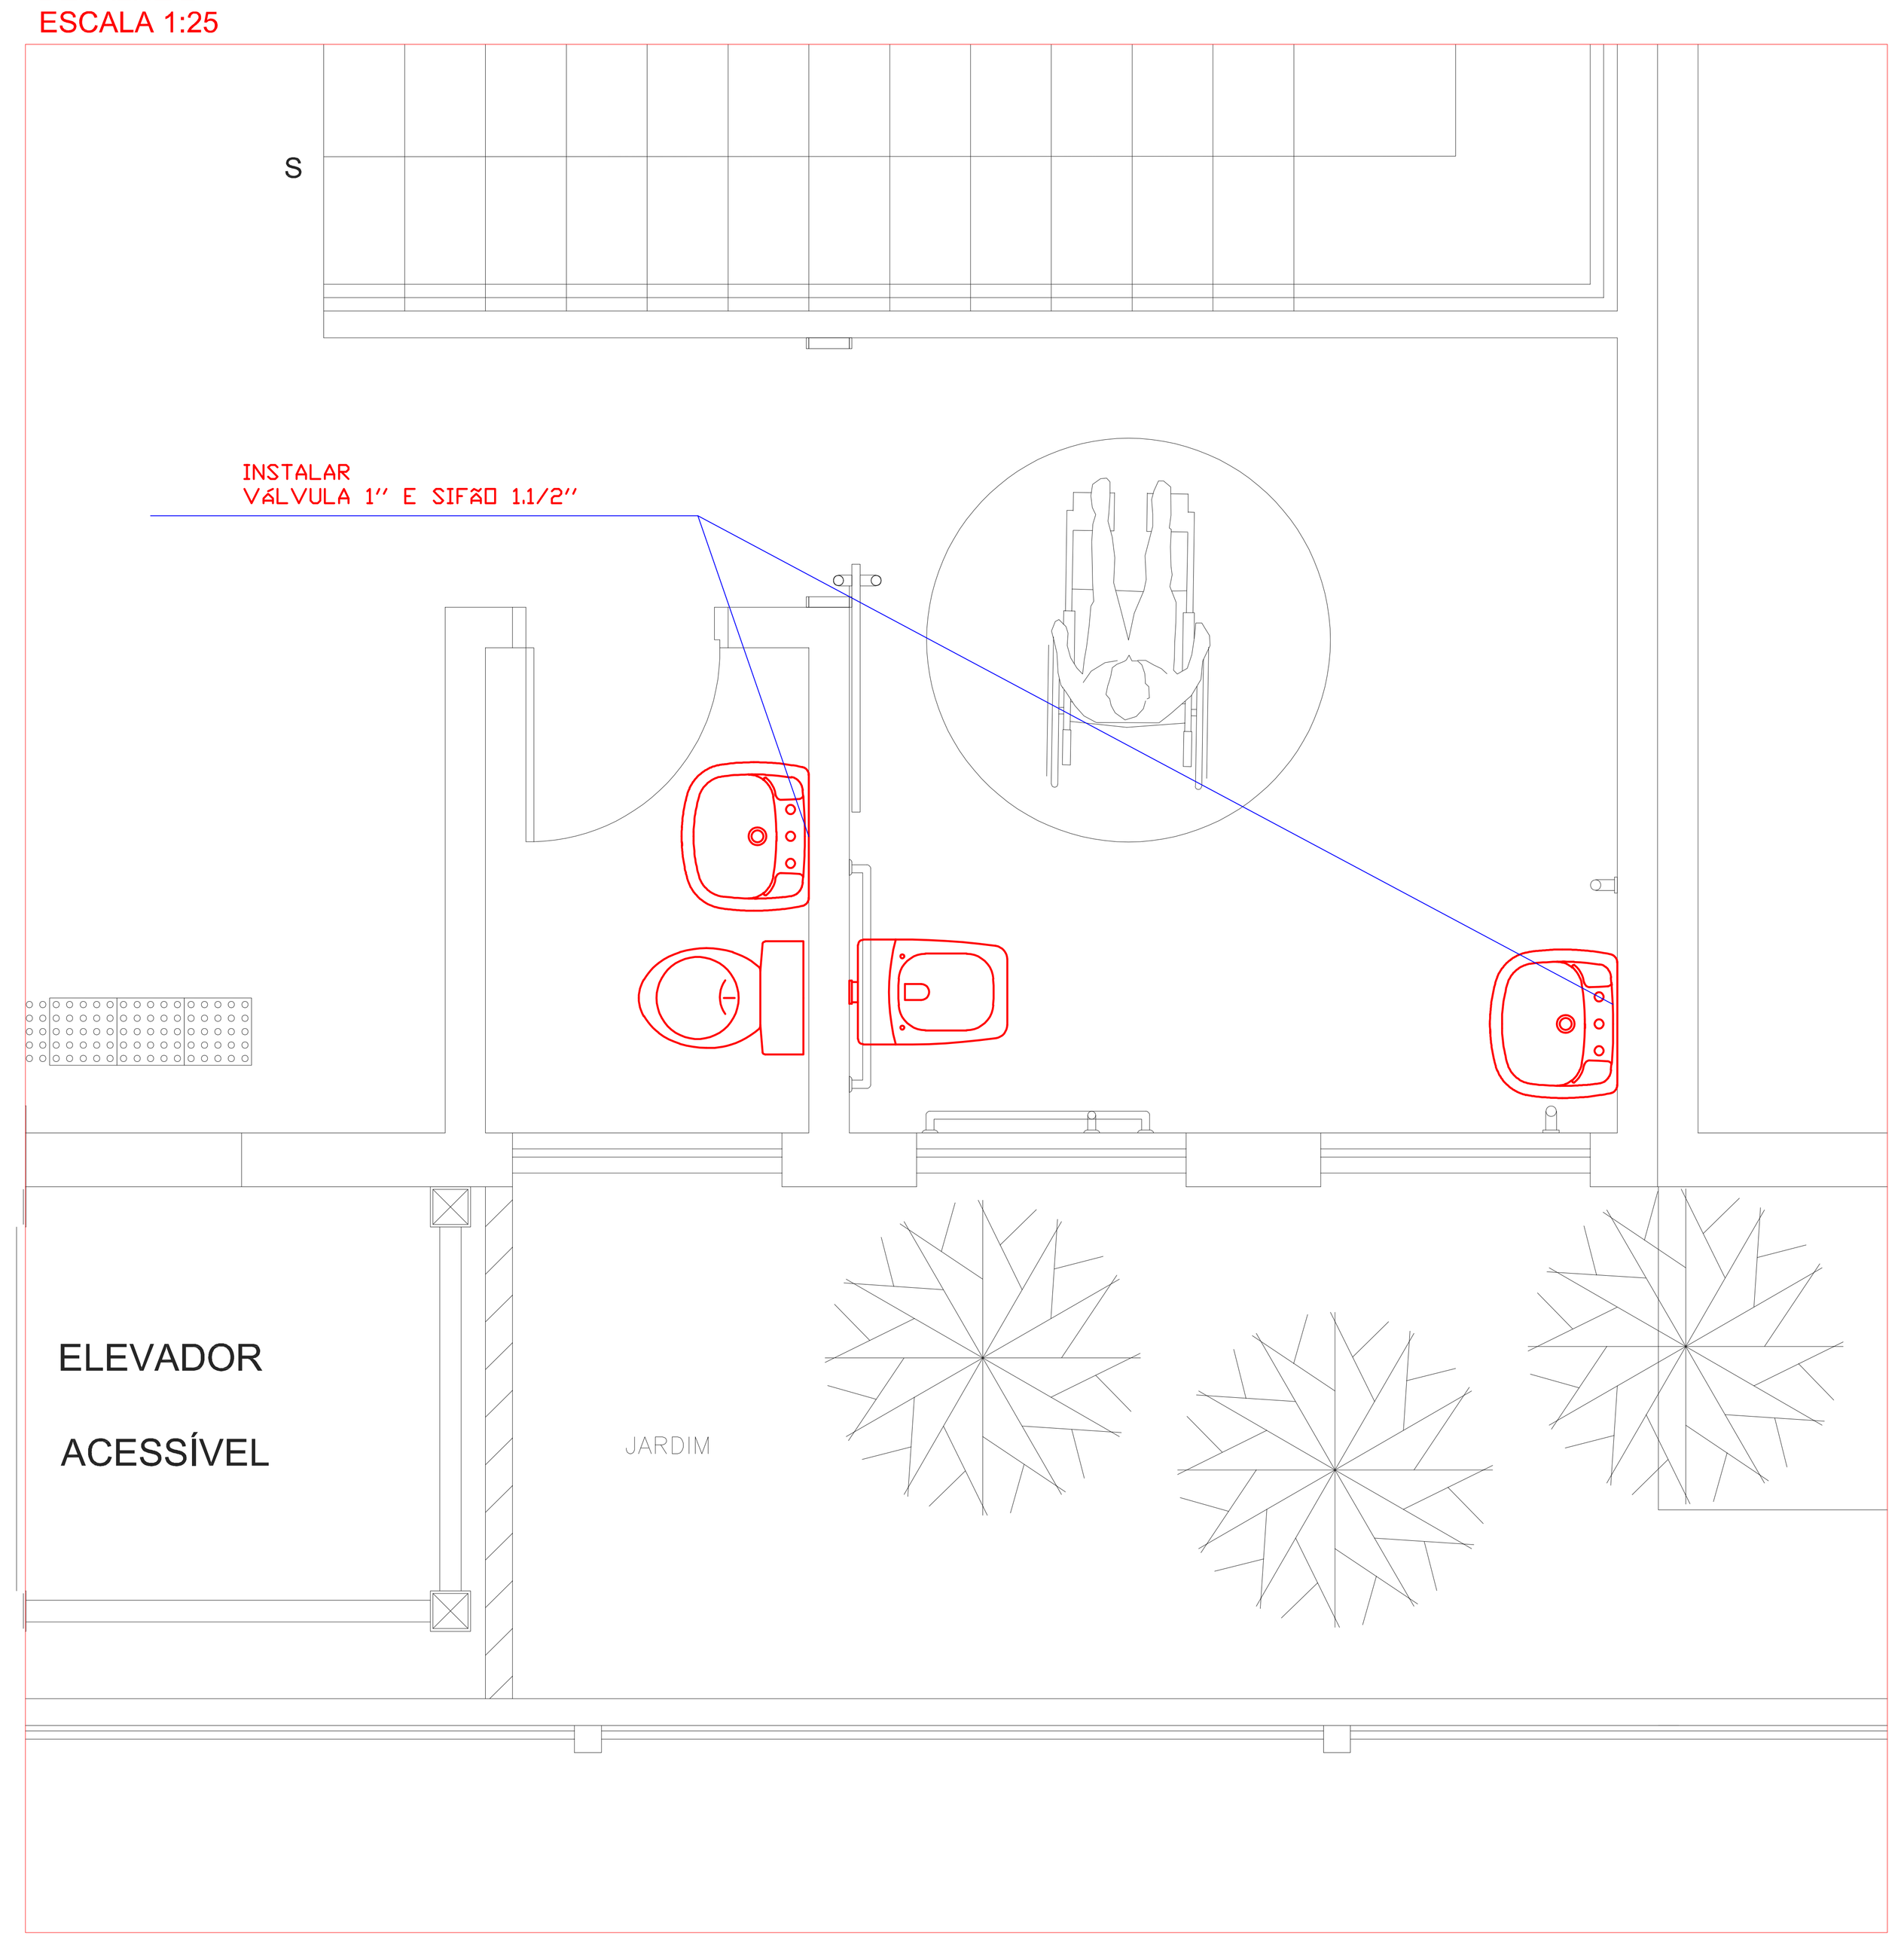

NOTAS

1. NIVEIS EM METRO.
2. DIMENSÕES EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO.
3. OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT.
4. CONFERIR MEDIDAS E CONDIÇÕES NA OBRA.
5. AS ELEVAÇÕES INDICADAS REFEREM-SE AO PISO ACABADO.
6. TUBULAÇÃO EXTERNA ENTERRADA, SERÁ ENVELOPADA COM CONCRETO SIMPLES.
7. MEDIDAS PADRÃO DE ENVELOPAMENTO :
   RECOBRIMENTO DE FUNDO = 5 cm DA TANGENTE AO TUBO
   PROFUNDIDADE : MÍNIMA = 35 cm
   SUJEITO A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES = 60 cm
   SUJEITO A TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS = 1,20 metros

ESPECIFICAÇÕES

1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO :
   - AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO, DEVERÃO OBEDECER A NBR 8.160
   INSTALAÇÕES EMBUTIDAS :
   - TUBOS E CONEXÕES DE PVC (PBA) PARA ESGOTO – NBR 5.688
   - RALOS E CAIXAS SIFONADAS DE PVC – NBR 5.688

Ramais de Esgoto = 2%
Esgoto até ø100mm = 2%
Esgoto ø100 e ø150mm = 1%

Lista de Materiais

	PVC Acessórios		
	Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha		
	100x100x50	6 pç	
	Sifão de copo p/ pia e lavatório		
	1" - 1.1/2"	16 pç	
	1" - 2"	3 pç	
	Válvula p/ lavatório e tanque		
	1"	16 pç	
	Válvula p/ pia		
	1"	3 pç	
Esgoto	PVC Esgoto		
	Curva 45 longa		
	50 mm	2 pç	
	Curva 90 curta		
	100 mm	10 pç	
	40 mm	4 pç	
	50 mm	4 pç	
	Joelho 45		
	50 mm	1 pç	
	Joelho 90		
	50 mm	7 pç	
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
	40 mm - 1.1/2"	4 pç	
	Junção simples		
	100 mm - 50 mm	1 pç	
	Redução excêntrica		
	100 mm - 50 mm	1 pç	
	Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
	100 mm - 4"	26.92 m	
	50 mm - 2"	18.45 m	
	Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
	40 mm	3.61 m	
	Tê sanitário		
	100 mm - 100 mm	2 pç	
	100 mm - 50 mm	3 pç	
	50 mm -50 mm	1 pç	
Ventilação	PVC Esgoto		
	Joelho 90		
	50 mm	3 pç	
	Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
	50 mm - 2"	27.21 m	
	Tê sanitário		
	50 mm -50 mm	3 pç	

Legenda

- Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha
- Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
- Curva 90 curta
- Joelho 45
- Junção simples
- Lavatório Residencial com sifão
- Pia de Cozinha Industrial - Preparação com Sifão
- Ramais de Ventilação
- Redução excêntrica- superior
- Te sanitário
- Vaso Sanitário c/ curva 90°

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZACAO-ESGOTO

BACIA SANITARIA	0.00 m
LAVATORIO	0.50 m
PIA	0.50 m

Arq. Paulo Vasques
CAU A20591-0
Diretor Projetos/Obras
APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SMOSU - Departamento de Projetos e Aprovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024

COORDENAÇÃO	SÉRGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO TÉCNICA	PAULO A. G. VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
OBRA/OBJETO	REFORMA - FÓRUM DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA
LOCAL	RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, N.º 20, REMANSO CAMPINEIRO
TÍTULO	PJ. SANITÁRIO
AUTOR DO PROJETO	ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO
CREA	5069435090
ART	-
VISTO	
ESCALAS	INDICADAS
DESENHOS	
REVISÃO	
PROCESSO	
DATA	AGOSTO - 2021
FOLHA	01/03