



DETALHES PADRÃO

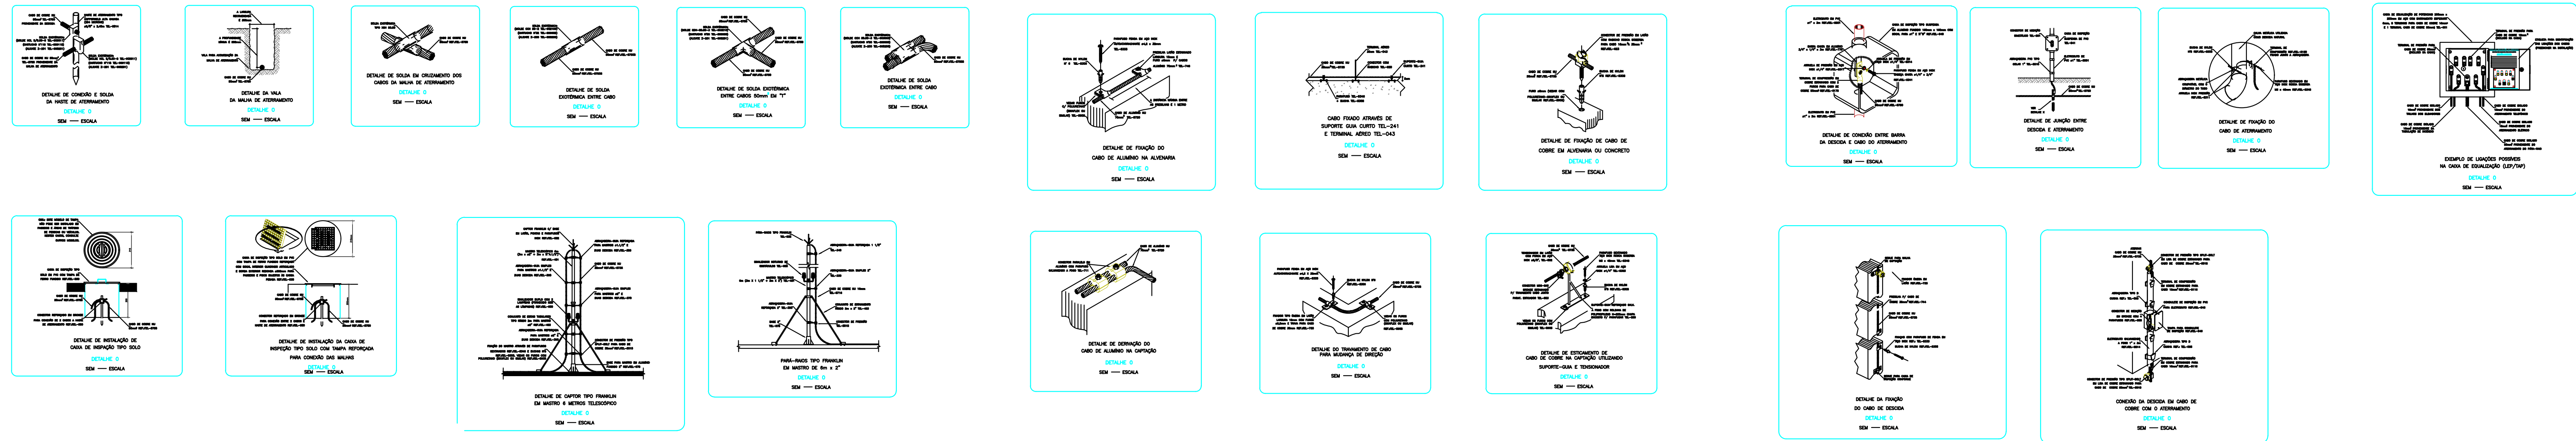

SUGESTÃO DE NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO  
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EXTERNO

1. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
2. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
3. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
4. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
5. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
6. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
7. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
8. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
9. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
10. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
11. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
12. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
13. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
14. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
15. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
16. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
17. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
18. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
19. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
20. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
21. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
22. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
23. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.
24. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve ser instalado em todos os pontos de concentração de raios, conforme especificado no projeto.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...

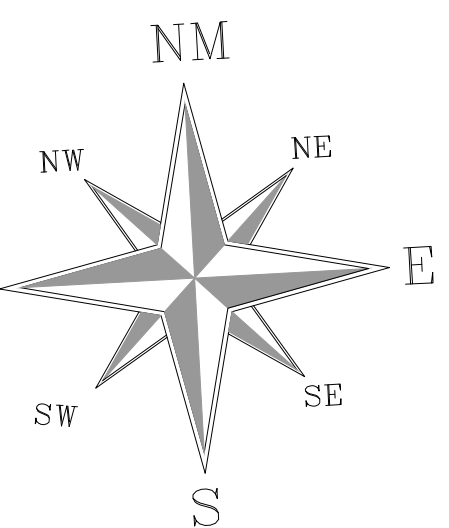

Prefeitura do Município de Hortolândia

Contrato PMH nº : 289/2021  
Processo Licitatório : Convite nº 07/2021  
Processo Administrativo : PMH 2965/2021  
Contratada: Formativa - Gestão de Projetos, Desenvolvimento Organizacional e de Pessoal, Eireli  
CNPJ nº 18.806.074/0001-85 Registro CREA nº 2315089-SP  
Resp. Técnico: Eng. Greiner TM Costa Registro CREA nº 0160448630-SP ART nº 2802723021109928

Objeto: Elaboração do plano diretor de implantação e os projetos básicos de arquitetura e engenharia para construção do novo centro administrativo do Município de Hortolândia/SP  
Endereço: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-28, Hortolândia, SP

ITEM 4.3.5- PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS  
4.3.5.2- Pavimento Subsolo  
Projeto SPDA - Posicionamento Preliminar de Pontos

Data: 17/11/2021  
Escala: 1/100  
Prancha: SPDP-01