
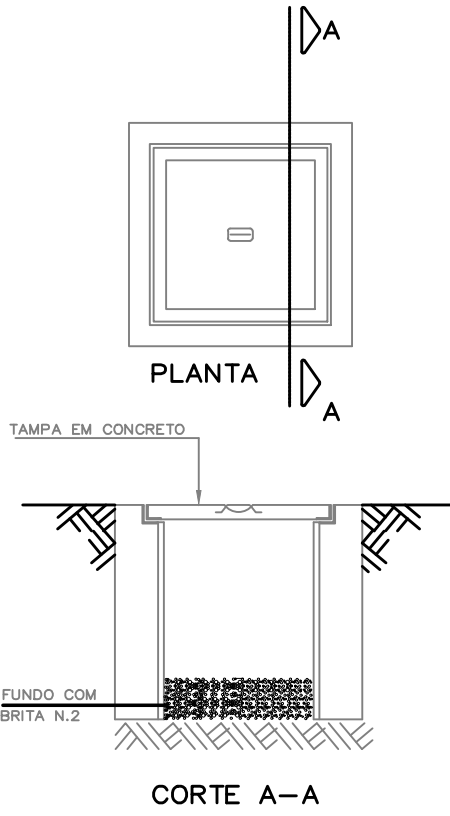


Notas

NOTA 01: INSTALAR BENGALA DE 1.1/4" (PVC) NO POSTE DE CONCRETO DA ENTRADA DE ENERGIA. ESTA BENGALA SERVIRÁ DE DESCIDA PARA A FIBRA ÓPTICA, QUE SEGUIRÁ PARA O RACK.

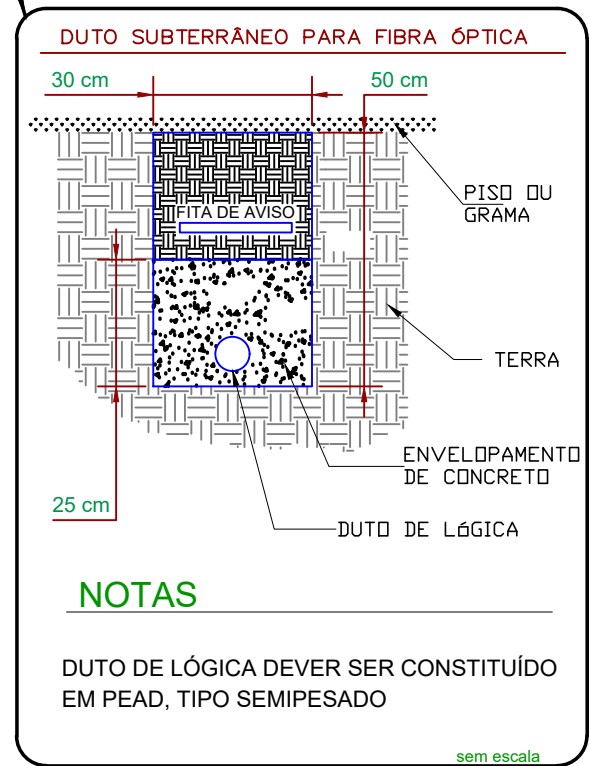

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA 400x400x400 MM. SEM ESCALA

| LEGENDA - TUBULAÇÕES | |
|----------------------|--|
| | TUBULAÇÃO LÓGICA PELA LAJE / FORRO. |
| | TUBULAÇÃO LÓGICA PELA PAREDE. |
| | TUBULAÇÃO LÓGICA EM PERFILADO / ELETROCALHA. |
| | TUBULAÇÃO LÓGICA PELO PISO. |
| | TUBULAÇÃO LÓGICA ENTERRADA. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ZEZÉ GOMES 2021-2024

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|-------------------|-----------------------------------|-------|
| COORDENAÇÃO | | SÉRGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | | | |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA | | PAULO A G VASQUES - DIR. DO DEPTO. DE PROJ. E ORÇA. RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISÃO. | | RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO | |
| OBRA/OBJETO | | REFORMA CIF SANTA CLARA DO LAGO 1. | | | |
| LOCAL | | RUA PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, 179. Jd. St. CLARA DO LAGO 1. HORTOLÂNDIA / SP. CEP: 13185-185. | | | |
| TÍTULO | | CROQUI DE TI. IMPLANTAÇÃO GERAL. | | | |
| AUTORES DO PROJETO | | YVAN GUTNIK. | | | |
| | | CREA | ART | | |
| | | 5063781733 | 28027230210609141 | PROCESSO | |
| ESCALAS | PROJETO | REVISÃO | LIBERAÇÃO | DATA | FOLHA |
| 1:50 | | REV. 00 | OK | 06/05/2021 | 01/03 |