
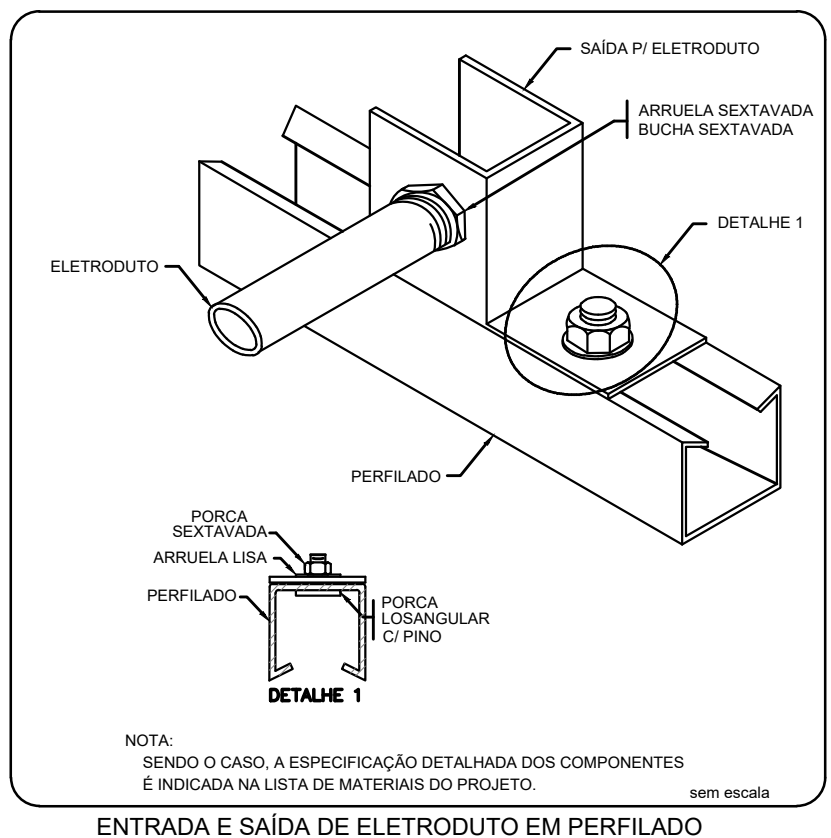


NOTAS

- NOTA 1: CABO NÃO COTADO É DE 2,5 MM². ELETRODUTO NÃO COTADO É DE 3/4" (DN = 20 MM) EM PEAD.
NOTA 2: PERFILADO NÃO COTADO É DE 38x38 MM.
NOTA 3: PERFILADOS E ELETROCALHAS DEVEREM SER SUSTENTADOS A CADA 3 METROS, NO MÁXIMO, E NAS DERIVAÇÕES.
NOTA 4: CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEÇÃO DEVEM POSSUIR ISOLAÇÃO DE 0,6/1 kV EM EPR.
NOTA 5: TOMADA NÃO COTADA É DE 100 W (125 VA). TOMADAS DE 20 A ESTÃO INDICADAS NA LEGENDA.
DEMAIS TOMADAS SÃO DE 10 A.
NOTA 6: TODOS OS QUADROS SÃO EM CHAPA PINTADA, TIPO SOBREPOR.

LEGENDA - TUBULAÇÕES	
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO / APARELHE
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA PAREDE
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO
	TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA
	NEUTRO (COR): AZUL CLARO
	FASES (CORES): MARROM / PRETO / VERMELHO
	TERRA (COR): VERDE OU NO CONFORME PROJETO
	RETORNO (COR): CINZA

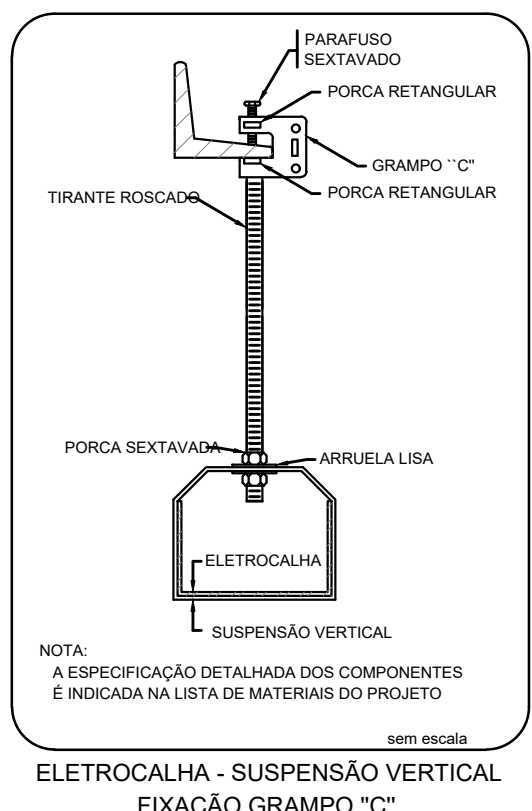

Legenda	
	Curva (C) 90°
	Curva horizontal 90°
	Ponto 20+0 20 A x 2,30m do piso
	Quilômetro de distânciamento - comêçar a 1,50m do piso
	Estação numerada
	T horizontal 90°
	Terminal