
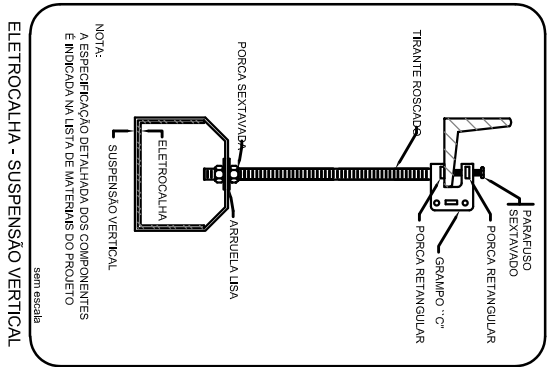
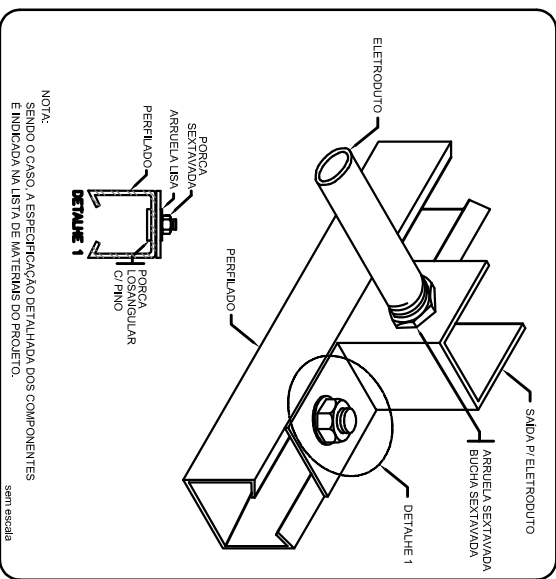
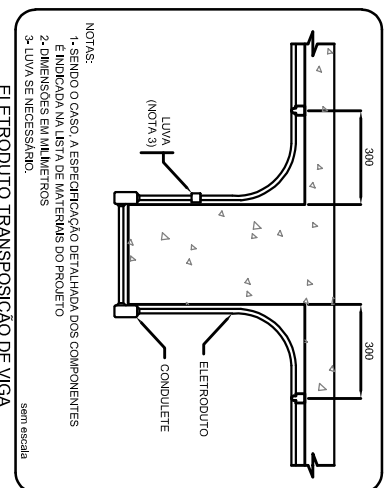
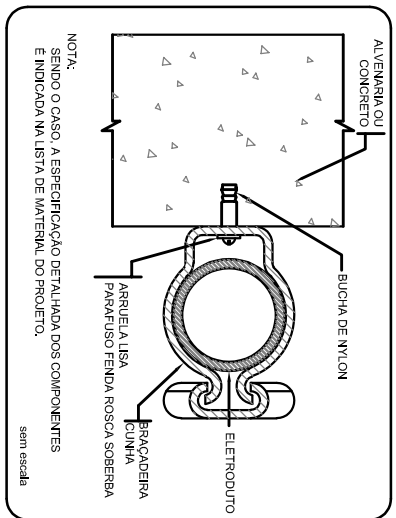
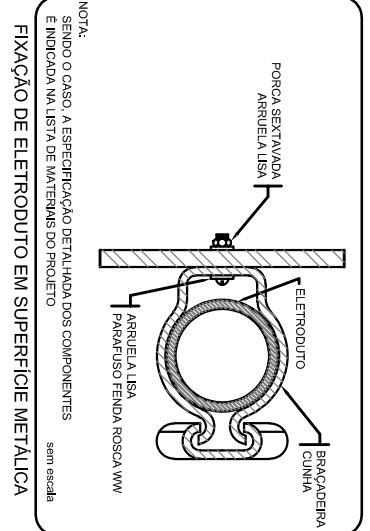


NOTA 02: ELETRÓDUTO NÃO COTADO É DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NÃO COTADO É DE 2,5MM².

[illegible][illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUV's (Chuveiros e secarlanhas)	1,42	100,00	1,42
		TOTAL	1,42

Legenda das Unidades - Parte (I)	
F12	Ponto de fusão - 1 ^o e 2 ^o aquecimento - Puro - Mida
CELD	Ponto de fusão - 1 ^o e 2 ^o aquecimento - Celulosa Dióxido - Mida
N00	Ponto de fusão - 1 ^o e 2 ^o aquecimento - Microcristal (120W)
SIR	Ponto de fusão - 1 ^o e 2 ^o aquecimento - Silício (Bambuco Xosévil)
00000000	Concentro de fibra - 0,00180x380 mm
CH	Cura horizontal 97 - 502x3mm
TH	T horizontal 97 - 362x3mm
TM	Termal - 362x3mm
LM	Triturar - 1215 W
LM	Triturar - 2415 W

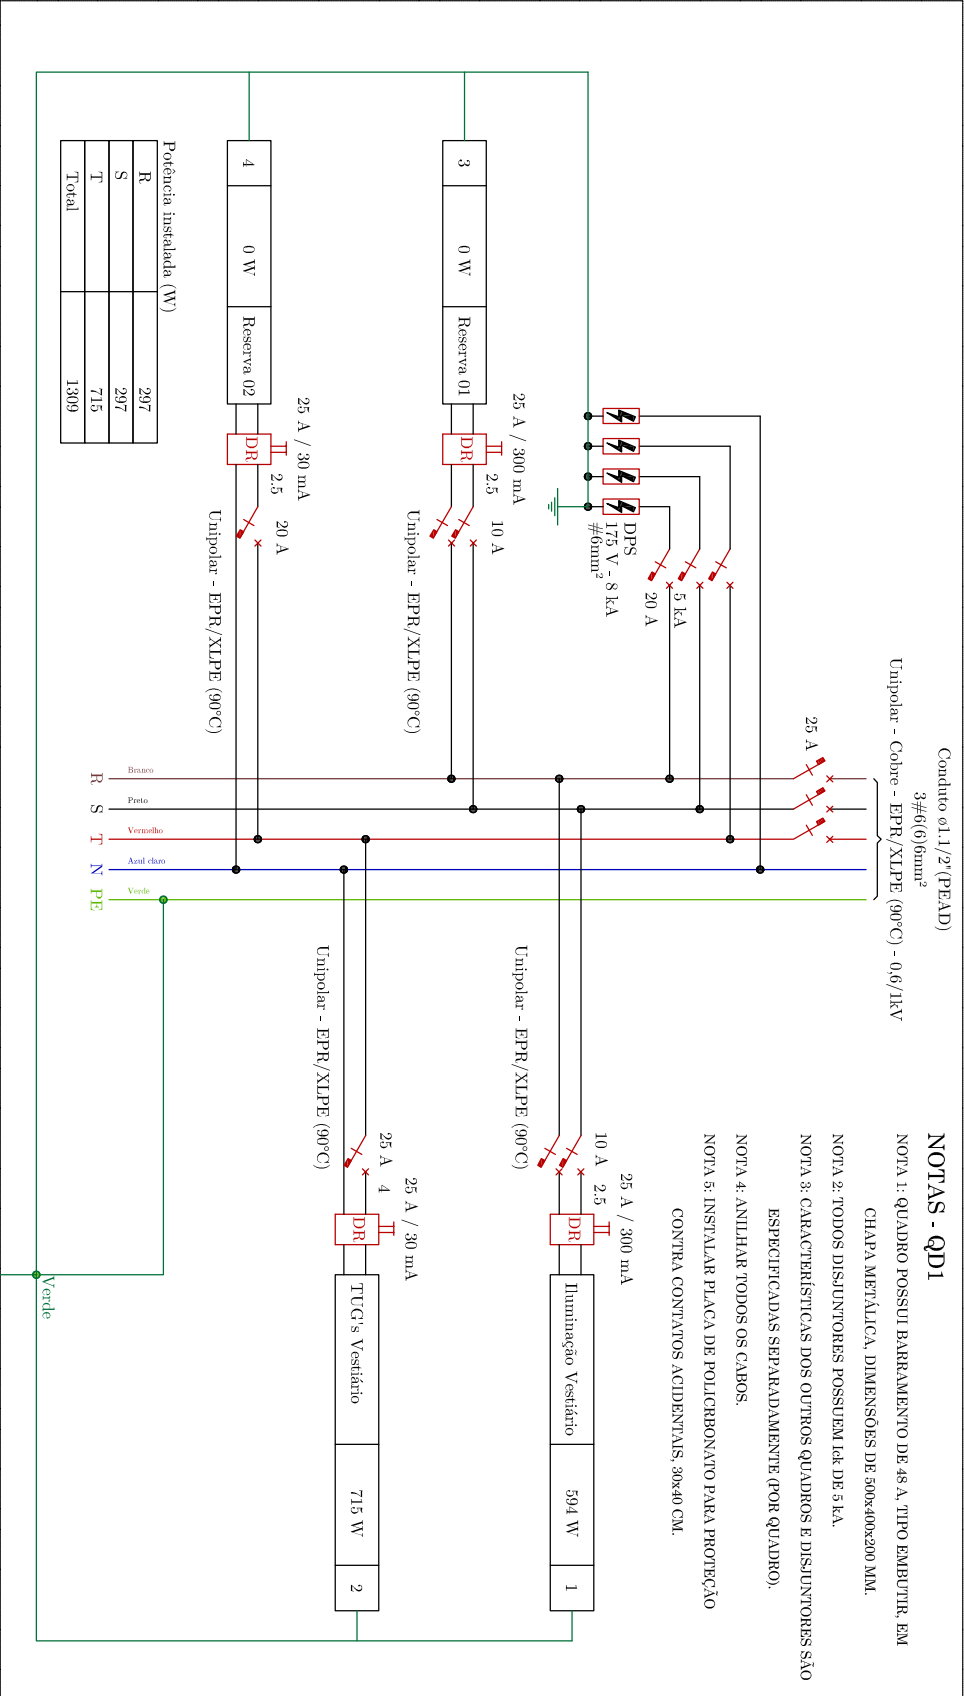

Appendix A.6.6. Complex

[illegible]