



Notas

NOTA 01: O DUTO ONDE PASSA A "FIBRA ÓPTICA" É SECO, TENDO EM VISTA TRATA-SE APENAS DA INFRAESTRUTURA.

NOTA 02: DUTO NÃO COTADO É DE 1" (DN = 25MM), PVC FLEXÍVEL.

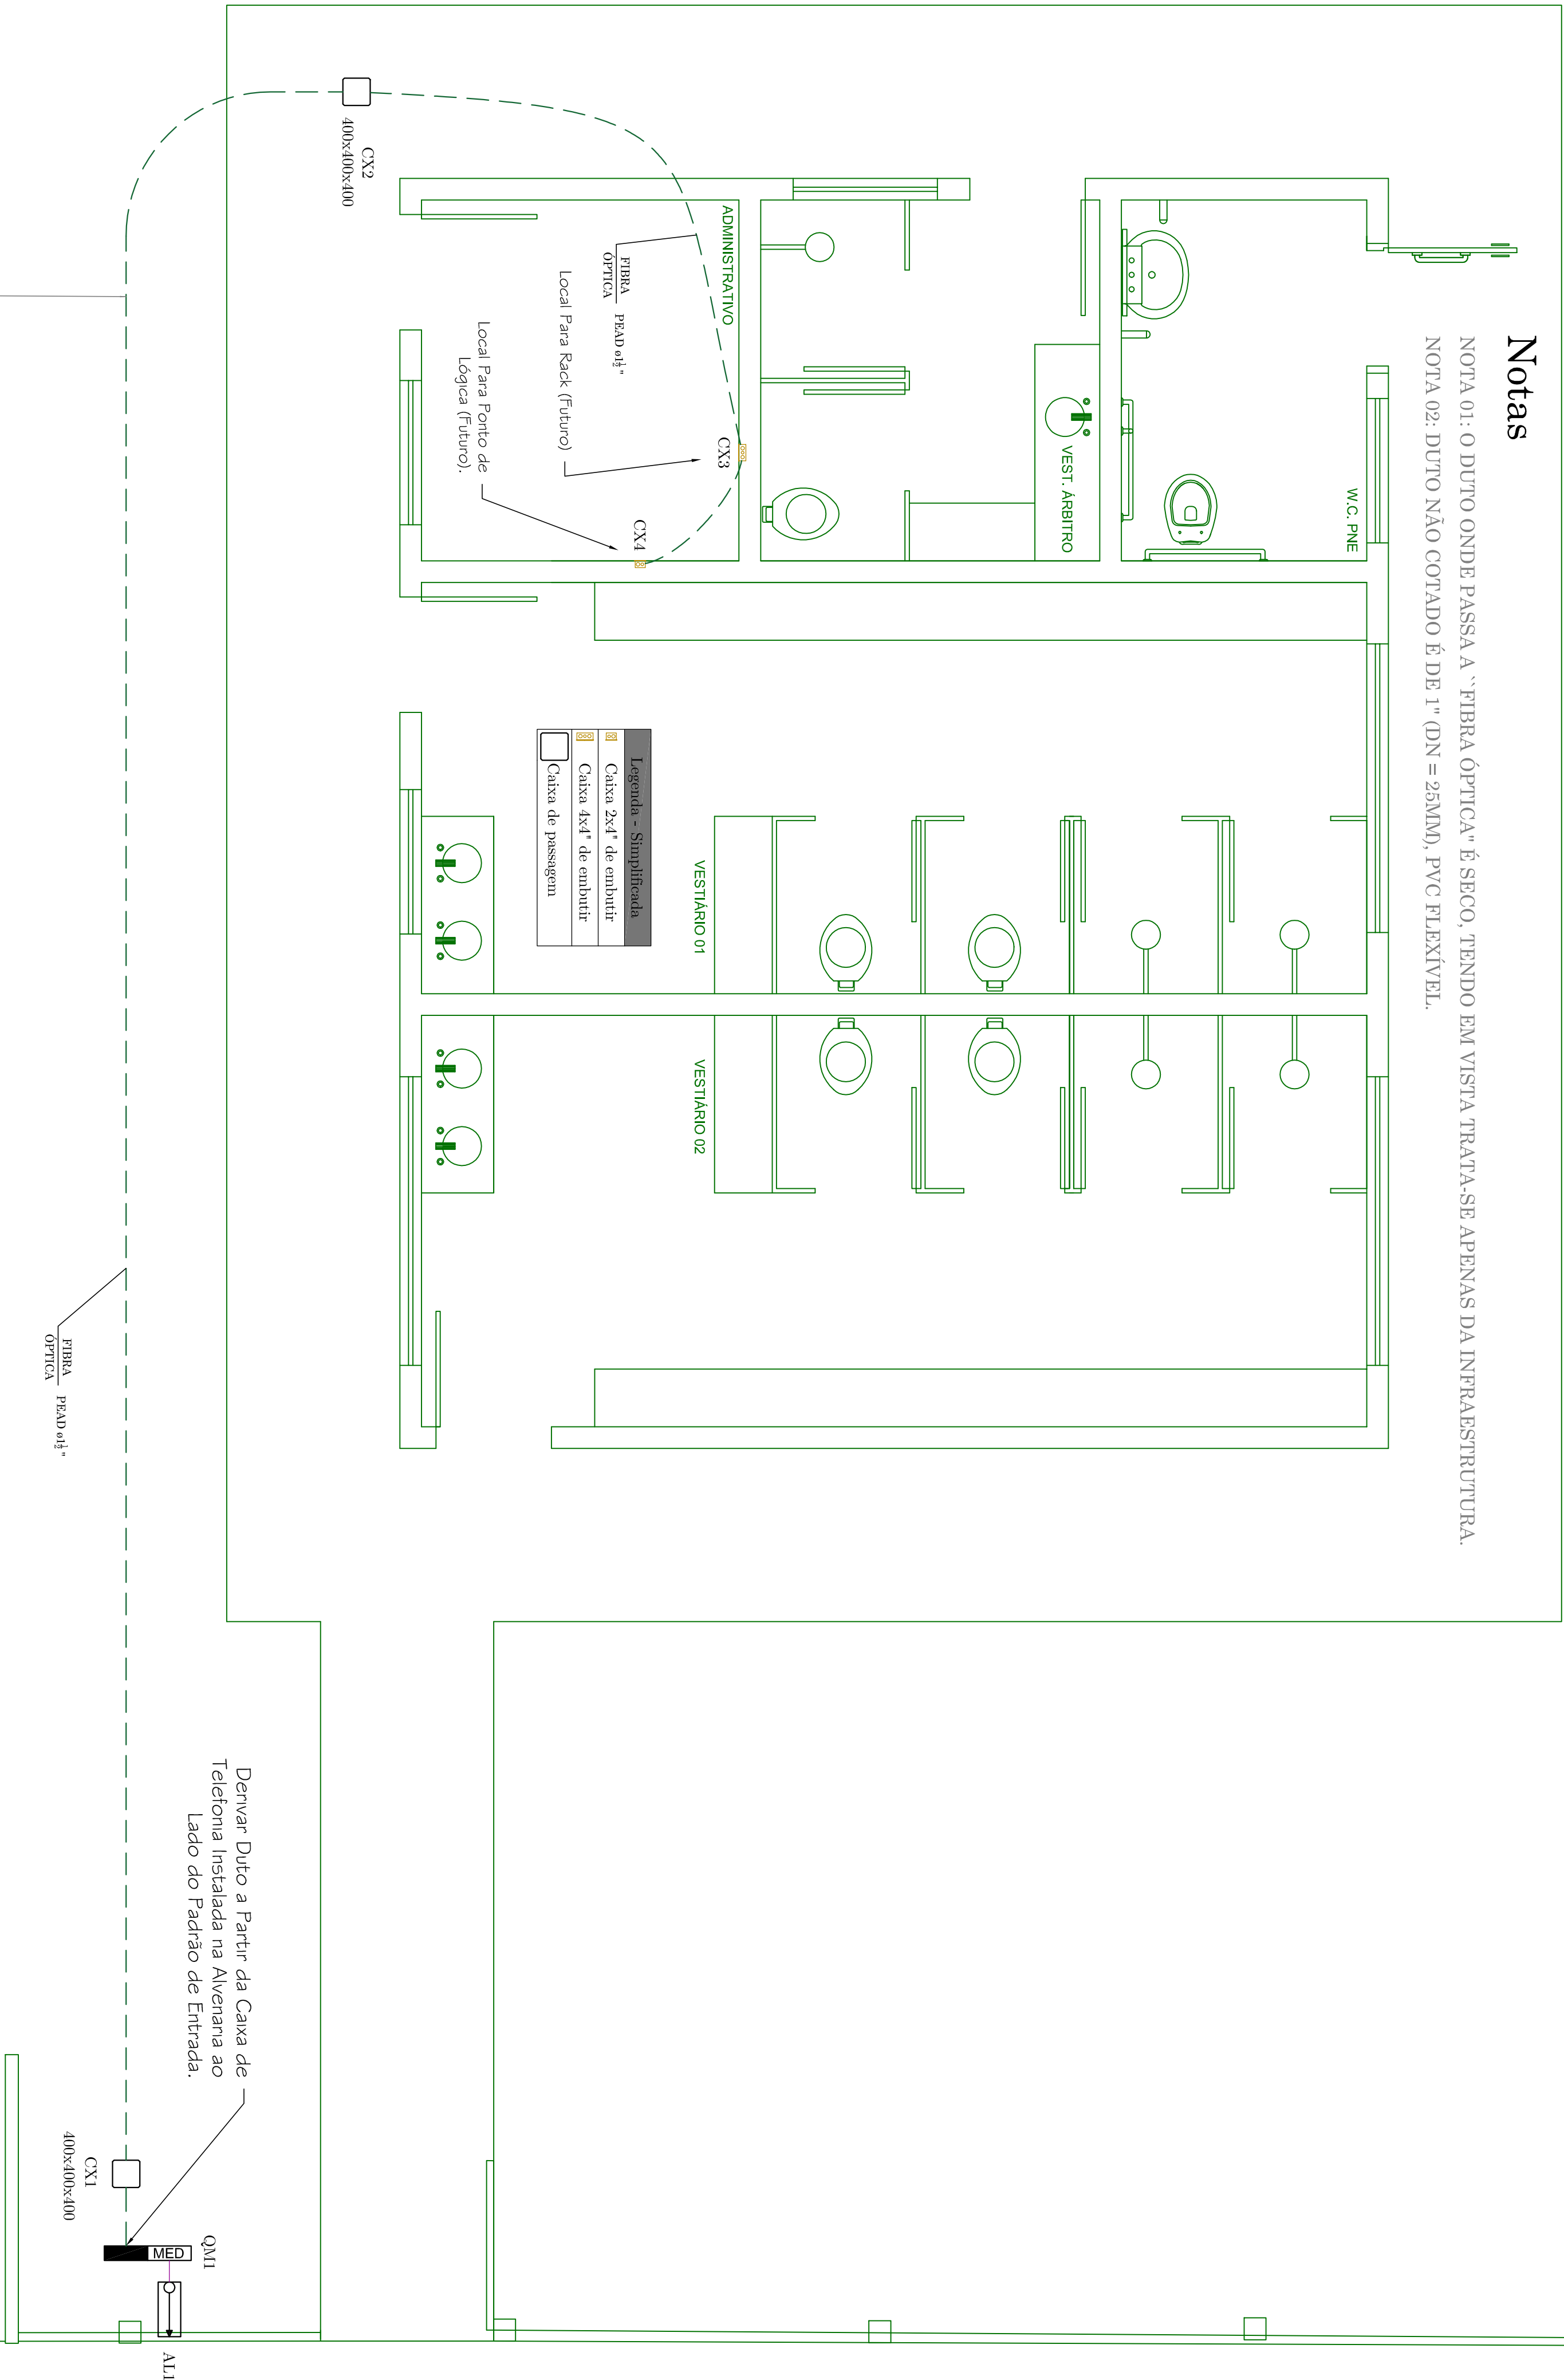


Legenda Detalhada	
Caixa 2x4 de Embutir - 0,20m do Piso Acabado	
Assessorias Para Eletrotécnicos	
Caixa PVC	
4x2"	1pc
Dispositivo Eletro - Embutido	
Pino 2x4"	
Pino Cego	1pc
Caixa 1x4 de Embutir - 2,20m	
Atuação do Piso Acabado	
Assessorias Para Eletrotécnicos	
Caixa PVC	
4x4"	1pc
Dispositivo Eletro - Embutido	
Pino 4x4"	
Pino Cego	1pc
Caixa de Passagem	
Caixa de Passagem - Embutir	
Concreto Pré-Moldado	
40x50x10x30cm	1pc
Tampão 40x50x30cm	1pc

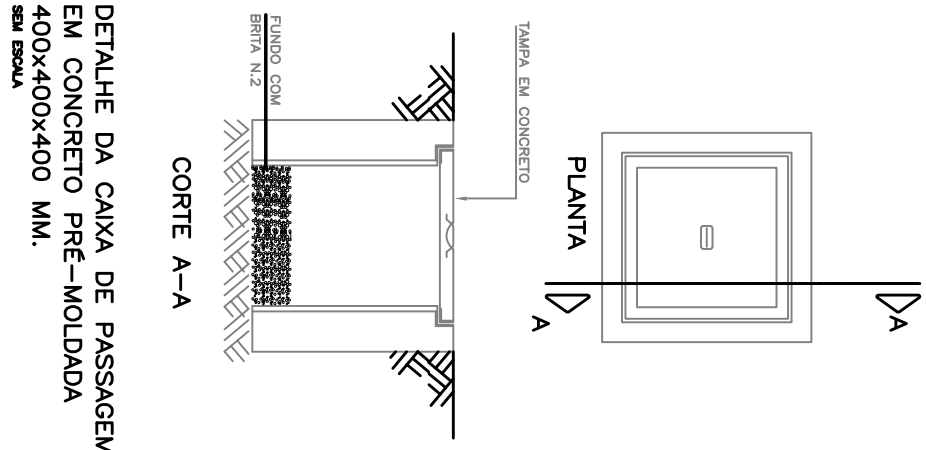

Legenda dos Condutos	
Cabaneamento	Teto
	Média
	Piso

Legenda das Indicações	
400x400x400	Concreto Pré-Moldada - 400x400x400 mm

Infraestrutura de Lógica - Vestiário do Campo Jardim Nova Europa					
Cabecamento					
Acessórios Para Eletrodutos					
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Caixa PVC		1,00	ps	Ponto de lógica (futuro)
2,0	Caixa PVC		1,00	ps	Recebimento da fibra óptica para rack (futuro)
Caixa de Passagem - Embutir					
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Concreto Pré-Moldado		2,00	ps	Caixas de passagem para fibra óptica
2,0	Concreto Pré-Moldado	Tampa 400x400x50mm	2,00	ps	Caixas de passagem para fibra óptica
Dispositivo Elétrico - embutido					
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Placa 2x4"		1,00	ps	Placa da caixa 4x2"
2,0	Placa 4x4"		1,00	ps	Placa da caixa 4x4"
Eletroduto Flexível					
Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade	Observação
1,0	Eletroduto leve, PVC		3,80	m	Infraestrutura ponto de rede (futuro). Incluir rasgo e recaposição em alvenaria.
2,0	Eletroduto pesado, PEAD		21,30	m	Infraestrutura para fibra óptica (futuro)
3,0	Escarvação e rodadero		17,30	m	Passagem do Eletroduto de 1,1/2"
4,0	Desenvolvimento de eletroduto	Vala 30x50cm	17,30	m	Proteção do Eletroduto de 1,1/2"
Município de Hortolândia					

		ADMINISTRAÇÃO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
CORRESPONDÊNCIA SÉRGIO MINASSO TORRELLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GERAL.			
CORRESPONDÊNCIA TÉCNICA PAULA A. VASCONCELOS - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E ZONA PROTEGIDA RICARDO CASTILHO MOURÃO - GERENTE DE ENSILAGEM			
ORÇAMENTO VESTINDO CAMPO SOCIEDADE JARDIM NOVA EUROPA, S/N, JARDIM DE ESPERANÇA, 13.420-000,			
UBAIÁ RUA CONTEÚDO DOS AMÉIS, JARDIM NOVA EUROPA, S/N, JARDIM DE ESPERANÇA, 13.420-000,			
TIPO DE CROQUIS DE TIPO IMPLANTACÃO E IMPLANTACÃO BÁSICA (CONJUNTOS)			
ALUGUEIRO DO PROJETO VYANA OLIVEIRA		OK 06/09/2023	NÃO 28/07/2023 14:19:45
ESCALA 1:500	PROJETO	REVISÃO REV. 00	DATA 15/09/2023
		OK	ÚNICA

CAMPO DE FUTEBOL

RUA CORDILHEIRA DOS ANDES